


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации

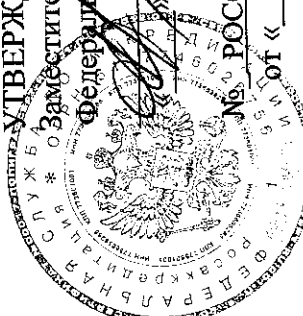

201 г.
аттестат аккредитации № РОСС RU. 1101 « » 201 г.

Область аккредитации производственной испытательной лаборатории ИМУП «Водоканал» г. Новокуйбышевска
наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, район по ул. Садово-Дачной.
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая	013100		Мутность	(0,1-20) мг/дм ³	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ГОСТ 31868-2012				Цветность	(1,0-70) градусов цветности (Сг-Со)	
	ГОСТ 33045-2014				Аммоний ион	(0,1-300) мг/дм ³	
	ГОСТ 4386-89				Нитриты	(0,003-30) мг/дм ³	
	ГОСТ 4974-2014				Нитраты	(0,5-200) мг/дм ³	
	ГОСТ 4011-72				Фториды	(0,05-1,5) мг/дм ³	
					Марганец	(0,01-5,00) мг/дм ³	
		Железо общее	(0,1-6,0) мг/дм ³				
	ГОСТ 4245-72				Хлориды	(10-300) мг/дм ³	
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99				Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мгО/дм ³	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГОСТ Р 55683-2013				Остаточный активный (общий) хлор	(0,15-2,0) мг/дм ³	
	ГОСТ 31954-2012				Жесткость	(0,1-40,0) °Ж	
	ГОСТ 18164-72				Сухой остаток	(150-3300) мг/дм ³	
	ГОСТ 4389-72				Сульфаты	(10-1400) мг/дм ³	
	ГОСТ 3351-74				Вкус	(0-5) баллов	
	ГОСТ 3351-74				Запах	(0-5) баллов	
	ПНД Ф14.1:2:3:4:121-97				Водородный показатель	(1-14) ед. рН	

Директор НМУП «Водоканал»

А.В. Гусев

