


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

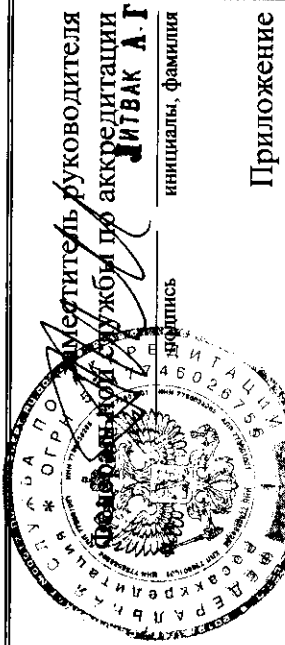

Меститель руководителя
по аккредитации
ИТВАК А.Г.
инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации испытательного центра

№

от « » 201 г.

На 9 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ДиЭЛ»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица,
Российская Федерация, 620085, Екатеринбург, ул. Титова, дом № 19 литер N офис № 216
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОК 034-2014	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Проверки, испытания и измерения при оценке соответствия лифта требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) перед вводом в эксплуатацию							
I.1.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифты. Лифты пассажирские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Максимальная ускорения (замедления) кабины лифта при эксплуатационных режимах. Средняя величина ускорения (замедления) при экстренном торможении, при посадке кабины на буфер	(0 – 9,81) м/с ² (0 – 9,81) м/с ²	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) п.п. 4.8, 5.4.8.3, 5.4.8.4 ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)

Приложение
к аттестату аккредитации испытательного центра

№

от « » 201__ г.
На 9 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление электрических сетей и электрооборудования Переходное сопротивление контактов. Кратность тока однофазного короткого замыкания Напряжение в сетях переменного тока	(0,5 - 3000) МОм. (0 - 0,05) Ом. (1,1 - 3) (198 ÷ 418) В	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) п. 5.5.5.1, 5.5.6.4, 5.5.6.5 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК14798:2006)
1.3.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость срабатывания ограничителя скорости Рабочая скорость движения кабины	(0,1- 7,55) м/с (0,1- 6) м/с	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) п. 5.4.7.1, 5.5.2.4 ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) п. 5.2.5 ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)

Приложение
к аттестату аккредитации испытательного центра

№ _____

от « » 201__ г.
На 9 листах, лист 3

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность в кабине и шахте лифта, в помещениях и шкафах с оборудованием лифта, на этажных площадках	(0 ÷ 200) лк	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) п. 5.5.6.6 – 5.5.6.15 ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) п. 5.4.4.1 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)
1.5.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов конструктивных элементов оборудования лифта и конструктивных элементов строительных конструкций шахты, машинного помещения лифта	(0 - 75) °	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) п. 5.2.8, 5.3.3.2, 5.3.3.10, 5.4.3.11, 5.4.4.5 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)

Приложение
к аттестату аккредитации испытательного центра

№ _____

от « » 201 г.
На 9 листах, лист 4

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные конструктивных элементов размеры оборудования лифта, линейные размеры установки оборудования лифта, регламентированные проемы и зазоры	(0 – 11000) мм	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)
1.7.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура воздуха в помещениях с размещенным оборудованием лифта и шахте лифта. Относительная влажность воздуха в помещениях с размещенным оборудованием лифта и шахте лифта.	(+1 – +40) °C. (0-75) % отн. вл.	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)

Приложение
к аттестату аккредитации испытательного центра

№ _____

от « » 201__ г.
На 9 листах, лист 5

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Проверки, испытания и измерения при оценке соответствия лифта требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) в течение назначенного срока службы							
2.1.	ГОСТ Р 53783-2010;	Лифты. Лифты пассажирские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление изоляции электрических сетей и электрооборудования Переходное сопротивление контактов. Кратность тока однофазного короткого замыкания Напряжение в сетях переменного тока	(0,5 - 3000) МОм. (0 - 0,05) Ом. 1,1 - 3 (0 ÷ 418) В	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) п. 5.5.5.1, 5.5.6.4, 5.5.6.5 СТБ ЕН 81-1-2006 СТБ ЕН 12385-5-2009 ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) СТБ ЕН 81-70-2008 ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)
2.2.	ГОСТ Р 53783-2010;	Лифты. Лифты пассажирские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность в кабине и шахте лифта, в помещениях и шкафах с оборудованием лифта, на этажных площадках	(0 ÷ 200) лк	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) п. 5.5.6.6 - 5.5.6.15 СТБ ЕН 81-1-2006 СТБ ЕН 12385-5-2009 ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) СТБ ЕН 81-70-2008 ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)

Приложение
к аттестату аккредитации испытательного центра

№ _____

от « » 201__ г.
На 9 листах, лист 6

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	ГОСТ Р 53783-2010;	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов конструктивных элементов оборудования лифта и конструктивных элементов строительных конструкций шахты, машинного помещения лифта	(0 - 75) °	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) п. 5.2.8, 5.3.3.2, 5.3.3.10, 5.4.3.11, 5.4.4.5 СТБ ЕН 81-1-2006 СТБ ЕН 12385-5-2009 ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) СТБ ЕН 81-70-2008 ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)
2.4.	ГОСТ Р 53783-2010;	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры конструктивных элементов оборудования лифта, линейные размеры установки оборудования лифта, регламентированные проемы и зазоры	(0 - 11000) мм	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) СТБ ЕН 81-1-2006 СТБ ЕН 12385-5-2009 ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) СТБ ЕН 81-70-2008 ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)
2.5	ГОСТ Р 53783-2010;	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура воздуха в помещениях с размещенным оборудованием лифта и шахте лифта. Относительная влажность воздуха в помещениях с размещенным оборудованием лифта и шахте лифта	(+1 - +40) °С. (0-75) % отн. вл.	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)

Приложение
к аттестату аккредитации испытательного центра

№ _____

от « » 201__ г.
На 9 листах, лист 7

3. Проверки, испытания и измерения при оценке соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	ГОСТ Р 53783-2010;	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление изоляции электрических сетей и электрооборудования Переходное сопротивление контактов. Кратность тока однофазного короткого замыкания Напряжение в сетях переменного тока	(0,5 - 3000) МОм. (0 - 0,05) Ом. 1,1 - 3 (198 ÷ 418) В	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) п. 5.5.5.1, 5.5.6.4, 5.5.6.5 СТБ ЕН 81-1-2006 СТБ ЕН 12385-5-2009 ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) СТБ ЕН 81-70-2008 ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)
3.2.	ГОСТ Р 53783-2010;	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость срабатывания ограничителя скорости Рабочая скорость движения кабины	(0,1 - 7,55) м/с (0,1 - 6) м/с	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) СТБ ЕН 81-1-2006 СТБ ЕН 12385-5-2009 ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) СТБ ЕН 81-70-2008 ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)

Приложение
к аттестату аккредитации испытательного центра

№

от « » 201 г.
На 9 листах, лист 8

1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.	ГОСТ Р 53783-2010;	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность в кабине и шахте лифта, в помещениях и шкафах с оборудованием лифта, на этажных площадках	(0 ÷ 200) лк	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) п. 5.5.6.6 – 5.5.6.15 СТБ ЕН 81-1-2006 СТБ ЕН 12385-5-2009 ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81- 70:2003) СТБ ЕН 81-70-2008 ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81- 72:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81- 71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)
3.4.	ГОСТ Р 53783-2010;	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов конструктивных элементов оборудования лифта и конструктивных элементов строительных конструкций шахты, машинного помещения лифта	(0 - 75)°	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) п. 5.2.8, 5.3.3.2, 5.3.3.10, 5.4.3.11, 5.4.4.5 СТБ ЕН 81-1-2006 СТБ ЕН 12385-5-2009 ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81-70:2003) СТБ ЕН 81-70-2008 ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81-71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)


Приложение
к аттестату аккредитации испытательного центра

№

от « » 2016 г.

На 9 листах, лист 9

1	2	3	4	5	6	7	8
3.5.	ГОСТ Р 53783-2010;	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры конструктивных элементов оборудования лифта, линейные размеры установки оборудования лифта, регламентированные проемы и зазоры	(0 - 11000) мм	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998; ЕН 81-2:1998) СТБ ЕН 81-1-2006 СТБ ЕН 12385-5-2009 ГОСТ Р 51631-2008 (ЕН 81- 70:2003) СТБ ЕН 81-70-2008 ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81- 72:2003) ГОСТ Р 52624-2006 (ЕН 81- 71:2005) ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)
3.6	ГОСТ Р 53783-2010;	Лифты. Лифты пассажир ские. Лифты грузовые	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура воздуха в помещениях с размещенным оборудованием лифта и шахте лифта. Относительная влажность воздуха в помещениях с размещенным оборудованием лифта и шахте лифта.	(+1 - +40) °C. (0-75) % отн. вл.	ТР ТС 011/2011 ГОСТ Р 53387-2009 (ИСО/ТК 14798:2006)

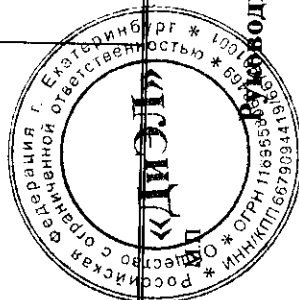

Руководитель ИЦ ООО «ДиЭль»

О.М. Гашкова