


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

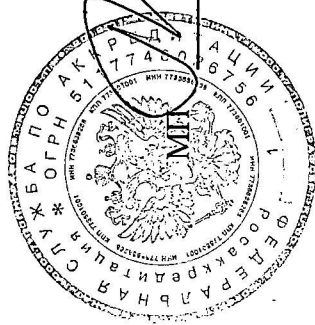

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Инициалы, фамилия

подпись
12 АВГ 2019

Приложение к аттестату аккредитации

№

от « » 2019 г.
на 63 листах, лист 1

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЦ МераТех»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

630102, г. Новосибирск, ул. Шевченко, 4, помещения 01, 02, 03, 04, 011, 013, 014, 502, 503, 507

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 32708	Песок природный и дробленый для дорожного строительства	08.12.11 08.12.12	2505	Содержание глинистых частиц методом набухания - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: исходный объем, объем после набухания	0-100 %; 0-100 мл
2	ГОСТ 32717				Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса зерен, масса мерной пробы	0-100 %; 0-6100 г
3	ГОСТ 32720				Морозостойкость (потеря массы) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до испытания, масса после испытания	0-100 %; 0-6100 г
4	ГОСТ 32722				Истинная плотность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	2,0-4,5 г/см3; 0-210 г
5	ГОСТ 32724				Наличие органических примесей	бесцветен или светлее эталона
6	ГОСТ 32725				Содержание пылевидных и глинистых частиц - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса пробы до испытания, масса пробы после испытания	0-100 %; 0-6100 г

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 32727				Расчетный показатель: зерновой состав и модуль крупности. Необходимые показатели для расчета: остатки на ситах	0-100 %; 0-6100 кг
8	ГОСТ 32728				Отбор проб (инструмент - совок, лопата)	-
9	ГОСТ 32768				Влажность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после высушивания	0-100 %; 0-6100 г
10	ГОСТ 32817				Марка по дробимости фр. 4-8 (потеря массы) - расчетный показатель: Необходимые показатели для расчета: масса мерной пробы, масса остатка	0-100 %; 0-6100 г
11	ГОСТ 33028	Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства	08.12.2012	2517	Влажность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после высушивания	0-100 %; 0-6100 г
12	ГОСТ 33029				Зерновой состав и модуль крупности - расчетный показатель: Необходимые показатели для расчета: остатки на ситах	0-100 %; 0-6100 кг
13	ГОСТ 33030				Дробимость (потеря массы в сухом или насыщенном водой состоянии) - расчетный показатель: Необходимые показатели для расчета: масса мерной пробы, масса остатка	0-100 %; 0-6100 г
14	ГОСТ 33046				Наличие органических примесей	бесцветен или светлее эталона
15	ГОСТ 33048				Отбор проб	-
16	ГОСТ 33049				Сопротивление дроблению и износу (потеря массы) - расчетный показатель: Необходимые показатели для расчета: масса до испытаний, масса остатков	0-100 %; 0-6100 г
17	ГОСТ 33051				Содержание дробленых зерен - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса дробленых зерен, масса до испытания	0-100 %; 0-6100 г
18	ГОСТ 33053 п. 7				Содержание зерен пластинчатой и иголовой формы - расчетный показатель: . Необходимые показатели для расчета: масса зерен, масса мерной пробы	0-100 %; 0-6100 г
19	ГОСТ 33055				Содержание пылевидных и глинистых частиц - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса пробы до испытания, масса пробы после испытания	0-100 %; 0-6100 г
20	ГОСТ 33056				Устойчивость структуры зерен против распадов (потеря массы при распаде) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г

1	2	3	4	5	6	7
21	ГОСТ 33057 п. 7				Средняя плотность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса проб	1,0-4,0 г/см ³ ; 0-2100 г
22	ГОСТ 33057 п. 8				Истинная плотность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	1,0-4,0 г/см ³ ; 0-2100 г
23	ГОСТ 33057 п. 9				Пористость - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса проб	0-100 %; 0-6100 г
24	ГОСТ 33057 п. 10				Водопоглощение - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса проб до и после водонасыщения	0-100 %; 0-6100 г
25	ГОСТ 33109				Морозостойкость (потеря массы) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до испытания, масса после испытания	0-100 %; 0-6100 г
26	ГОСТ 32815 п. 8	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства	08.12.11	2505	Средняя плотность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса проб	1,0-4,0 г/см ³ ; 0-2100 г
27	ГОСТ 32815 п. 9		08.12.12 38.11.58 38.32.22	2517 2618	Водопоглощение - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса проб до и после водонасыщения	0-100 %; 0-6100 г
28	ГОСТ 32817				Дробимость (потеря массы) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса мерной пробы, масса остатка	0-100 %; 0-6100 г
29	ГОСТ 32818				Влажность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после высушивания	0-100 %; 0-6100 г
30	ГОСТ 32820				Активность шлака	0-100 кН (0-510 кгс/см ²)
31	ГОСТ 32821 п. 7				Истинная плотность (пикнометрический метод А) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	1,0-4,0 г/см ³ ; 0-2100 г
32	ГОСТ 32821 п. 8				Истинная плотность (пикнометрический метод Б) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	1,0-4,0 г/см ³ ; 0-2100 г
33	ГОСТ 32821 п. 10				Пористость - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса проб	0-100 %; 0-6100 г
34	ГОСТ 32823				Содержание глинистых частиц методом набухания - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: исходный объем, объем после набухания	0-100 %; 0-100 мл
35	ГОСТ 32858				Устойчивость структуры зерен против распада (потеря массы при распаде) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г

1	2	3	4	5	6	7
36	ГОСТ 32859				Содержание пылевидных и глинистых частиц - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса пробы до испытания, масса пробы после испытания	0-100 %; 0-6100 г
37	ГОСТ 32860				Зерновой состав - расчетный показатель: Необходимые показатели для расчета: остатки на ситах	0-100 %, 0-6100 кг
38	ГОСТ 32861				Содержание слабых зерен и примесей металла - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %, 0-6100 кг
39	ГОСТ 32862				Отбор проб (инструмент - совок, лопата)	-
40	ГОСТ 32863				Морозостойкость (потеря массы) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до испытания, масса после испытания	0-100 %; 0-6100 г
41	ГОСТ 32864 п. 7				Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса зерен, масса мерной пробы	0-100 %; 0-6100 г
42	ГОСТ 5180 п. 5	Грунты	08.12.11 08.12.12	2517 2505	Влажность методом высушивания до постоянной массы - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после высушивания	0-100 %, 0-6100 г
43	ГОСТ 5180 п. 6				Суммарная влажность мерзлого грунта - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после высушивания	0-100 %, 0-6100 г
44	ГОСТ 5180 п. 10				Плотность методом взвешивания в воде - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	1,0-4,0 г/см ³ ; 0-210 г; 0-2100 г
45	ГОСТ 5180 п. 11				Плотность методом взвешивания в нейтральной жидкости - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	1,0-4,0 г/см ³ ; 0-210 г; 0-2100 г
46	ГОСТ 5180 п. 12				Плотность скелета грунта - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	1,0-4,0 г/см ³ ; 0-210 г; 0-2100 г
47	ГОСТ 5180 п. 13				Плотность частиц грунта пикнометрическим методом - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	1,0-4,0 г/см ³ ; 0-210 г; 0-2100 г
48	ГОСТ 5180 п. 14				Плотность частиц грунта пикнометрическим методом с нейтральной жидкостью - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	1,0-4,0 г/см ³ ; 0-210 г; 0-2100 г

1	2	3	4	5	6	7
49	ГОСТ 5180 прил. Л				Плотность частиц засоленных грунтов - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	1,0-4,0 г/см ³ ; 0-210 г; 0-2100 г
50	ГОСТ 32761 п. 8.4-8.6; 8.10, 8.11	Порошок минеральный для асфальтобетонных и других смесей	19.20.42	2713	Отбор образцов	-
51	ГОСТ 32704		08.99.10	2714	Гидрофобность	гидрофобный/ негидрофобный
52	ГОСТ 32705		23.99.13	2715	Содержание водорастворимых соединений - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после высушивания	0-100 %; 0-6100 г
53	ГОСТ 32706		23.99.12		Активность	0-50 МПа
54	ГОСТ 32707				Набухание смеси порошков с битумом - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса образцов на воздухе, в воде, после выдерживания в воде	0-100 %; 0-6100 г
55	ГОСТ 32718				Содержание активизирующих веществ - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после выжигания	0-100 %; 0-6100 г
56	ГОСТ 32719				Зерновой состав - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: остатки на ситах	0-100 %; 0-6100 кг
57	ГОСТ 32761 п. 8.3-8.6				Отбор образцов	-
58	ГОСТ 32762				Влажность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после высушивания	0-100 %; 0-6100 кг
59	ГОСТ 32763				Истинная плотность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	1,0-4,0 г/см ³ ; 0-210 г; 0-2100 г
60	ГОСТ 32764				Средняя плотность - расчетный показатель.	1,0-4,0 г/см ³ ; 0-210 г; 0-2100 г
61	ГОСТ 32764				Необходимые показатели для расчета: масса проб	0-100 %; 0-6100 г
62	ГОСТ 32765				Пористость - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса проб	0-100 %; 0-6100 г
					Водостойкость смеси порошка с битумом - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: прочность после выдержки в воде и термостатировании	0-100 %; 0-1500 кН
63	ГОСТ 32766				Битумоемкость	0-210 г
64	ГОСТ 32767				Содержание полуторных окислов	0-100 %
65	ГОСТ 32829 п. 4.2	Материалы для дорожной разметки	20.30	3208	Координаты цветности	0,004-0,834
66	ГОСТ 32829 п. 4.3		20.16		Коэффициент яркости	0-100 %
67	ГОСТ 32829 п. 4.4				Время высыхания (отверждения) до степени 3	0-60 мин
68	ГОСТ 32829 п. 4.5				Стойкость к статическому воздействию жидкостей	стойкий/нестойкий

1	2	3	4	5	6	7
69	ГОСТ 32829 п. 4.6				Плотность красок (эмалей)	0,5-5,0 г/см ³
70	ГОСТ 32829 п. 4.7				Плотность пластиков	0,5-5,0 г/см ³
71	ГОСТ 32829 п. 4.8				Условная вязкость	0-60 мин
72	ГОСТ 32829 п. 4.9				Степень перетира	0-500 мкм
73	ГОСТ 32829 п. 4.10				Массовая доля нелетучих веществ - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса проб	0-100 %; 0-210 г
74	ГОСТ 32829 п. 4.11				Адгезия красок к стеклу (метод решетчатых надрезов)	1-4 балла
75	ГОСТ 32829 п. 4.12				Температура размягчения термопластиков	0-125 град.
76	ГОСТ 32829 п. 4.13				Маркировка, упаковка	соответствие/ не соответствие
77	ГОСТ 32829 п. 4.14				Масса	0-30 кг
78	ГОСТ 32830 п. 6.3; 6.4				Отбор образцов	-
79	ГОСТ 9980.2				Отбор образцов (лопатка, совок)	-
80	ГОСТ 32849 п. 4.1	Изделия для дорожной разметки (штучные формы, полимерные ленты, микростеклошарики)	-	3920	Отбор проб	-
81	ГОСТ 32849 п. 4.2			3925	Геометрические параметры	0-10000 мм
82	ГОСТ 32849 п. 4.3			7018	Координаты цветности	0,004-0,834
83	ГОСТ 32849 п. 4.4			3923	Коэффициент яркости	0-100 %
84	ГОСТ 32849 п. 4.7			7019	Температура размягчения	0-110 °C
85	ГОСТ 32849 п. 4.8				Стойкость к статическому воздействию жидкостей	стойкий/нестойкий
86	ГОСТ 32849 п. 4.9				Внешний вид микростеклошариков (МСШ)	соответствие/ не соответствие
87	ГОСТ 32849 п. 4.10				Коэффициент преломления света в МСПШ	не менее 1,5
88	ГОСТ 32849 п. 4.11				Зерновой состав - расчетный показатель: Необходимые показатели для расчета: остатки на ситах	0-100 %; 0-6100 кг
89	ГОСТ 32849 п. 4.12				Содержание дефектных и инородных частиц - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: остатки на ситах, масса дефектных частиц	0-100 %; 0-6100 кг
90	ГОСТ 32849 п. 4.13				Стойкость к воде	стойкий/нестойкий
91	ГОСТ 32849 п. 4.14				Стойкость к раствору соляной кислоты	стойкий/нестойкий
92	ГОСТ 32849 п. 4.15				Стойкость к раствору хлорида натрия	стойкий/нестойкий
93	ГОСТ 32849 п. 4.16				Стойкость к раствору гидроксида натрия	стойкий/нестойкий
94	ГОСТ 32849 прил. А				Дефекты микростеклошариков	отсутствие/наличие
95	ГОСТ 32839 п. 4.1	Световозвращатели дорожные	27.40	8608	Отбор образцов	-
96	ГОСТ 32839 п. 4.2				Размеры, внешний вид	0-300 мм
97	ГОСТ 32839 п. 4.4				Колориметрические характеристики	0,004-0,834
98	ГОСТ 32839 п. 4.5.1; 4.5.2				Стойкость к механическим воздействиям	отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
99	ГОСТ 32839 п. 4.6				Стойкость к внешней среде и агрессивным средам	отсутствие/наличие повреждений
100	ГОСТ 32839 п. 4.7.1				Качество антикоррозионного покрытия (толщина)	0-2 мм
101	ГОСТ 32839 п. 4.7.2				Качество антикоррозионного покрытия (сцепление методом сетки царапин)	удовлетворительно/неудовлетворительно
102	ГОСТ 32839 п. 4.8				Маркировка, упаковка, комплектность	соответствие/ не соответствие
103	ГОСТ 32952 п. 3.3	Разметка дорожная для автомобильных дорог общего пользования	-	3208	Отклонение от проектного положения	0-100000 мм
104	ГОСТ 32952 п. 3.4				Геометрические размеры, отклонения	0-100000 мм
105	ГОСТ 32952 п. 3.5				Геометрические размеры технологических разрывов	0-100000 мм
106	ГОСТ 32952 п. 3.6				Высота выступания над поверхностью	0-100000 мм
107	ГОСТ 32952 п. 3.7; 3.8				Координаты цветности	0,004-0,834
108	ГОСТ 32952 п. 3.9; 3.10				Коэффициент яркости	0-100 %
109	ГОСТ 32952 п. 3.14				Разрушение и износ по площади	0-100 %
110	ГОСТ 32952 п. 3.15				Функциональная долговечность	соответствие/ не соответствие
111	ГОСТ 32952 п. 3.16				Контроль следов старой разметки	0-1000 м
112	ГОСТ 32843 прил. А				Размеры, форма поперечного сечения	0-10000 мм
113	ГОСТ 32844 п. 4.1.2	Столбики сигнальные дорожные	27.90.70 30.20.40 42.11.10	8608 6810	Отбор образцов	-
114	ГОСТ 32844 п. 4.2				Размеры, форма, отклонения, упаковка, комплектность	0-10000 мм
115	ГОСТ 32844 п. 4.3				Колориметрические характеристики (координаты цветности, коэффициент яркости)	0,004-0,834; 0-100 %
116	ГОСТ 32844 п. 4.4.1				Устойчивость к ветровой нагрузке (временная и остаточная деформация) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: отклонение от первоначального положения	0-100 %; 0-500 мм
117	ГОСТ 32844 п. 4.4.2				Стойкость к статическому воздействию жидкостей (метод А) и климатическим факторам	отсутствие/наличие повреждений
118	ГОСТ 32844 п. 4.5.1				Механическая прочность при содержании (стойкость к 10-ти кратной мойке)	отсутствие/наличие повреждений
119	ГОСТ 32844 п. 4.5.2				Механическая прочность к выбросу щебня (гравия)	отсутствие/наличие повреждений
120	ГОСТ 32844 п. 4.5.3				Возможность повторного использования (на установке маятникового типа)	сохранение/ не сохранение
121	ГОСТ 32844 п. 4.6				Адгезия световозвращающих элементов (отслаивание от основания)	0-100 мм
122	ГОСТ 32844 п. 4.7				Сохранность маркировки	сохранение/ не сохранение

1	2	3	4	5	6	7
123	ГОСТ Р 50970 п. 6.1	Столбики сигнальные дорожные	27.90.70 30.20.40 42.11.10	8608 6810	Подготовка образцов, Размеры, отклонения	соответствие/ не 0-10000 мм
124	ГОСТ Р 50970 п. 6.2					
125	ГОСТ Р 50970 п. 6.3					
126	ГОСТ Р 50970 п. 6.4					
127	ГОСТ Р 50970 п. 6.5					
128	ГОСТ Р 50970 п. 6.6	Знаки дорожные, материал световозвращающий	30.20 25.99	8608	Стойкость после динамической нагрузки Отбор проб Размеры, отклонения Толщина цинкового покрытия Внешний вид цинкового покрытия Сцепление цинкового покрытия Устойчивость конструкции знака к ветровой нагрузке 0,4 кН/м ² , динамической нагрузке 1,5 кН/м ² , вертикальной и горизонтальной точечным нагрузкам 0,15 кН (максимальное временное отклонение, состояние конструкции после испытаний) Отклонение угловых размеров Координаты цветности, коэффициент яркости Адгезия световозвращающего материала (отслоение) Устойчивость СВМ к действию ударной нагрузки массой (0,45±0,01) кг с высоты 0,22 м	устойчив/неустойчив стойкий/нестойкий - 0-10000 мм 0-2 мм не наличие/отсутствие дефектов удовлетворительно/неудовлетворительно 0-500 мм/м; наличие/отсутствие разрушений конструкции знака после испытаний 0-500 мм 0,004-0,834; 0-100 % 0-500 мм
129	ГОСТ 32946 п. 4.2					
130	ГОСТ 32946 п. 4.3					
131	ГОСТ 32946 п. 4.4					
132	ГОСТ 32946 п. 4.5					
133	ГОСТ 32946 п. 4.6					
134	ГОСТ 32946 п. 4.7 прил. А					
135	ГОСТ 32946 п. 4.8				Количество частей знака Яркость Равномерность распределения яркости Освещенность Качество установки электропатронов Плотность соединения стекла и корпуса	наличие/отсутствие трещин на поверхности СВМ и отслаивания СВМ от подложки в радиусе 6 мм от точки удара - 0-200000 лк 0-200000 лк 0-200000 лк соответствие/ не соответствие отсутствие/наличие капель воды
136	ГОСТ 32946 п. 4.9					
137	ГОСТ 32946 п. 4.12 прил. Г					
138	ГОСТ 32946 п. 4.13 прил. Д					
139	ГОСТ 32946 п. 4.14					
140	ГОСТ 32946 п. 4.15					
141	ГОСТ 32946 п. 4.16					
142	ГОСТ 32946 п. 4.17					
143	ГОСТ 32946 п. 4.18					
144	ГОСТ 32946 п. 4.19					

1	2	3	4	5	6	7
145	ГОСТ 32946 п. 4.20				Сопротивление изоляции	0-50 МОм
146	ГОСТ 32946 п. 4.21				Электрическая прочность	выдержал/не выдержал
147	ГОСТ 32946 п. 4.22 прил. Е				Устойчивость к очищающим жидкостям	отсутствие/наличие повреждений
148	ГОСТ 32946 п. 4.23				Комплектность, упаковка, маркировка	соответствие/ не соответствие
149	ГОСТ ИС 60061-2-2017				Фиксированная установка электропатронов	соответствие/ не соответствие
150	ГОСТ Р 51582 п. 6.2	Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы»	20.30 25.99	8608	Гибкость на цилиндре диаметром 5 мм	наличие/отсутствие растрескивания
151	ГОСТ Р 51582 п. 6.3				Ударная прочность пленки	наличие/отсутствие растрескивания
152	ГОСТ Р 51582 п. 6.4				Адгезия пленки	отсутствие/наличие отслаивания
153	ГОСТ Р 51582 п. 7				Фото и колориметрические характеристики (координаты цветности, коэффициент яркости)	0,004-0,834; 0-100 %
154	ГОСТ Р 52290 п. 7.2	Знаки дорожные	30.20	8608	Плотность соединений корпуса	наличие/отсутствие
155	ГОСТ Р 52290 п. 7.3		25.99		Прочность лакокрасочного покрытия (метод 2)	1-4 балла
156	ГОСТ Р 52290 п. 7.4				Гибкость при огибании цилиндра диаметром 5 мм	наличие/отсутствие растрескивания
157	ГОСТ Р 52290 п. 7.5				Ударная прочность	наличие/отсутствие растрескивания
158	ГОСТ Р 52290 п. 7.6				Адгезия пленки	отсутствие/наличие отслаивания
159	ГОСТ Р 52290 п. 7.7				Сопротивление изоляции	0-50 МОм
160	ГОСТ Р 52290 п. 7.8				Электрическая прочность	выдержал/не выдержал
161	ГОСТ Р 52290 п. 8.1.1				Яркость	0-200000 лк
162	ГОСТ Р 52290 п. 8.1.2				Равномерность распределения яркости	0-200000 лк
163	ГОСТ Р 52290 п. 8.1.3				Освещенность поверхности знака	0-200000 лк
164	ГОСТ Р 52290 п. 8.2.1				Координаты цветности	0,004-0,834
165	ГОСТ Р 52290 п. 8.2.2				Коэффициент яркости	0-100 %
166	ГОСТ 26433.1				Размеры, отклонения	0-10000 мм
167	ГОСТ 32760 п. 5	Дорожные тумбы	27.90.70	8608	Отбор образцов	-
168	ГОСТ 32760 п. 6		30.20.40	6810	Геометрические параметры	0-10000 мм
169	ГОСТ 32760 п. 7		42.11.10		Качество вертикальной разметки и световозвращающих элементов	соответствие/ не соответствие
170	ГОСТ 32760 п. 8.1				Координаты цветности корпуса	0,004-0,834
171	ГОСТ 32760 п. 8.2				Средняя яркость, равномерность распределения яркости	0-200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
172	ГОСТ 32760 п. 9.1				Стойкость к статическим нагрузкам (остаточная деформация) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: отклонение от первоначального положения	0-100 %; 0-500 мм
173	ГОСТ 32760 п. 9.2				Стойкость к кручению (угловое отклонение)	стойкий/нестойкий
174	ГОСТ 32760 п. 9.3				Стойкость к малым динамическим нагрузкам (остаточная деформация) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: отклонение от первоначального положения	0-100 %; 0-500 мм
175	ГОСТ 32760 п. 9.5				Стойкость к царапинам	стойкий/нестойкий
176	ГОСТ 32760 п. 10.1				Надежность крепления, соответствие размерам	соответствие/ не соответствие
177	ГОСТ 32760 п. 10.2				Комплектность, маркировка	соответствие/ не соответствие
178	ГОСТ 33128 п. 5.5	Ограждения дорожные	27.90.70 30.20.40	6810 8608	Удерживающая способность пешеходных ограждений	0-500 кг
179	ГОСТ 33128 п. 5.6		42.11.10		Нагрузка на поручни перил пешеходных ограждений	0-100 кг
180	ГОСТ 33129 п. 4.1.8; 4.1.9				Прочность (стендовые статические испытания)	0-500 кг
181	ГОСТ Р 52607 п. 8.1; 8.2	Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей	23.61 23.69 27.90	6810 8608	Удерживающая способность (стендовые испытания)	0-500 кг
182	ГОСТ 32964 п. 6.2.2	Искусственные неровности сборные для автомобильных дорог общего пользования	27.90.70	8608	Геометрические размеры	0-10000 мм
183	ГОСТ 32964 п. 6.2.3		30.20.40		Радиус закруглений	0-500 мм
184	ГОСТ 32964 п. 6.2.4				Твердость по Шору А	Шор 22...99
185	ГОСТ 32964 п. 6.2.6				Светотехнические параметры	0,004-0,834
186	ГОСТ 32964 п. 6.4				Комплектность, форма, внешний вид, дефекты	соответствие/ не соответствие
187	ГОСТ 32964 п. 6.5				Техническое состояние и целостность	соответствие/ не соответствие
188	ГОСТ 32964 п. 6.6				Состояние световозвращающих элементов	соответствие/ не соответствие
189	ГОСТ 32964 прил. А				Оценка вертикальной инерционной перегрузки	0-1,0
190	ГОСТ Р 52605 п. 5	Искусственные неровности для автомобильных дорог общего пользования	30.20.40 27.90.70	8608	Техническое состояние, размеры повреждений, прилегание	соответствие/ не соответствие
191	ГОСТ 32754 п. 4.1	Покрытия противоскольжения	30.20.40	8608	Время формирования (отверждения) до степени 5	0-24 ч
192	ГОСТ 32754 п. 4.2	цветные для автомобильных дорог общего пользования	27.90.70		Содержание нелетучих веществ	0-100 %
193	ГОСТ 32754 п. 4.3				Стойкость к статическому воздействию жидкостей	отсутствие/наличие повреждений

1	2	3	4	5	6	7
194	ГОСТ 32754 п. 4.4				Соответствие холодных пластиков в качестве связующего	соответствие/ не соответствие
195	ГОСТ 32754 п. 4.5				Твердость минерального наполнителя (по Моосу)	0-10
196	ГОСТ 32754 п. 4.6				Грансостав минерального наполнителя - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса на ситах	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
197	ГОСТ 32754 п. 4.7				Влажность минерального наполнителя - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса до и после сушки	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
198	ГОСТ 32754 п. 4.8				Геометрические параметры	0-10000 мм
199	ГОСТ 32754 п. 4.9				Высота выступания над поверхностью	0-250 мм
200	ГОСТ 32754 п. 4.10				Сплошность нанесения	нарушена/не нарушена
201	ГОСТ 32754 п. 4.11				Коэффициент сцепления	0,1-0,7
202	ГОСТ 32754 п. 4.12	Полосы шумовые для автомобильных дорог общего пользования	-	-	Координаты цветности	0,004-0,834
203	ГОСТ 32754 п. 4.13				Степень износа и разрушения по площади	0-100 %
204	ГОСТ 33025 п. 7.2				Геометрические параметры элементов, расстояние между ними	0-10000 мм
205	ГОСТ 33025 п. 7.3				Глубина фрезерования	0-10000 мм
206	ГОСТ 33025 п. 7.4	Опоры стационарного электрического освещения (металлические, железобетонные, композитные) для автомобильных дорог общего пользования	-	8600 8530	Размеры скоса краев	0-10000 мм
207	ГОСТ 32947 табл. 7.1-7.3				Отбор образцов	-
208	ГОСТ 32949 п. 4.1.1				Прочность металлических опор (остаточная деформация)	0-100 %; 0-10 тс
209	ГОСТ 32949 п. 4.1.2				Внешний вид в соответствии с рабочими чертежами	соответствие/ не соответствие
210	ГОСТ 32949 п. 4.1.3				Комплектность, наличие люков	соответствие
211	ГОСТ 32949 п. 4.1.4				Геометрические размеры, отклонения	наличие/отсутствие
212	ГОСТ 32949 п. 4.1.5 прил. А				Качество сварных соединений (визуально)	0-10000 мм
213	ГОСТ 32949 п. 4.1.6				Качество сварных соединений (визуально)	соответствие/ не соответствие
214	ГОСТ 32949 п. 4.1.7				Качество поверхности перед нанесением ЛКП	соответствие/ не соответствие
215	ГОСТ 32949 п. 4.1.8				Качество и внешний вид антикоррозионного покрытия	соответствие/ не соответствие
216	ГОСТ 32949 п. 4.1.9				Степень защиты люков	соответствие/ не соответствие
217	ГОСТ 32949 п. 4.2.1				Толщина защитного покрытия	0-2 мм
218	ГОСТ 32949 п. 4.2.2				Прочность, жесткость, трещиностойкость	соответствие/ не соответствие
219	ГОСТ 32949 п. 4.2.3				Морозостойкость (потеря массы, прочности)	0-100 %
220	ГОСТ 32949 п. 4.2.4				Водонепроницаемость	W2...W20
					Качество и внешний вид покрытия	соответствие/ не соответствие

1	2	3	4	5	6	7
221	ГОСТ 32949 п. 4.2.5				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	$8 \cdot 10^4$ Бк/кг ± 10 %
222	ГОСТ 32949 п. 4.2.6				Прочность бетона	30-1500 кН (0-150 МПа)
223	ГОСТ 32949 п. 4.2.7				Прочность сварных соединений	0-50 тс
224	ГОСТ 32949 п. 4.2.8				Сила натяжения арматуры	10-65 кН
225	ГОСТ 32949 п. 4.2.9				Электрическое сопротивление	0-50 МОм
226	ГОСТ 32949 п. 4.2.10				Размеры, отклонения	0-100000 мм
227	ГОСТ 32949 п. 4.2.11				Толщина защитного слоя бетона, положение арматурных стержней и каркасов	2-170 мм
228	ГОСТ 32949 п. 4.2.12				Внешний вид, качество поверхности, маркировка	соответствие/ не соответствие
229	ГОСТ 32949 п. 4.3.1				Внешний вид	соответствие/ не соответствие
230	ГОСТ 32949 п. 4.3.2				Геометрические размеры, отклонения	0-10000 мм
231	ГОСТ 32949 п. 4.3.4 прил. В				Прочность композитной опоры	0-10 тс
232	ГОСТ 32949 п. 4.3.5				Водопоглощение	0-100 %
233	ГОСТ 32949 п. 4.3.6				Прочность на изгиб	30-1500 кН
234	ГОСТ 32949 п. 4.3.7				Прочность на растяжение	0-50 тс
235	ГОСТ 32949 п. 4.3.8				Прочность на сжатие	30-1500 кН
236	ГОСТ 32949 п. 4.3.9				Плотность	500-3000 кг/м ³
237	ГОСТ 32948 п. 6.4; 6.5; табл. 4	Опоры дорожных знаков (металлические, деревянные, асбестоцементные, железобетонные, композитные, комбинированные) для автомобильных дорог общего пользования	30.20 25.11 27.90	8608	Отбор образцов	-
238	ГОСТ 32948 п. 7.1.2				Внешний вид, комплектность, маркировка	соответствие/ не соответствие
239	ГОСТ 32948 п. 7.1.3				Геометрические параметры	0-100000 мм
240	ГОСТ 32948 п. 7.1.4				Качество антикоррозионного покрытия	соответствие/ не соответствие
241	ГОСТ 32948 п. 7.1.5				Электротехнические характеристики	0-50 МОм
242	ГОСТ 32948 п. 7.2.1				Прочность деревянных опор	0-1500 кН (0-450 МПа)
243	ГОСТ 32948 п. 7.2.3.2				Морозостойкость (потеря массы, прочности) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса и прочность до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-1500 кН
244	ГОСТ 32948 п. 7.2.3.3				Водонепроницаемость бетона	W2... W20
245	ГОСТ 32948 п. 7.2.3.4				Удельная активность естественных радионуклидов	$8 \cdot 10^4$ Бк/кг ± 10 %
246	ГОСТ 32948 п. 7.2.3.5				Прочность бетона	30-1500 кН (0-150 МПа)
247	ГОСТ 32948 п. 7.2.3.6				Прочность сварных соединений	0-50 тс
248	ГОСТ 32948 п. 7.2.3.7				Сила натяжения арматуры	10-65 кН

1	2	3	4	5	6	7
249	ГОСТ 32948 п. 7.2.3.8				Размеры и положение арматуры, толщина защитного слоя бетона	2-170 мм
250	ГОСТ 32948 п. 7.2.3.9				Внешний вид, дефекты, маркировка	соответствие/ не соответствие
251	ГОСТ 21554.2				Прочность деревянных опор	0-1500 кН (0-450 МПа)
252	ГОСТ 32950 п. 4.2 прил. А				Прочность, жесткость	0-10 тс
253	ГОСТ 32950 п. 4.3			8608	Геометрические параметры	0-100000 мм
254	ГОСТ 32950 п. 4.4	Опоры металлические дорожных знаков для автомобильных дорог общего пользования	30.20 25.11 27.90		Качество покрытия (внешний вид, толщина, прочность сцепления)	соответствие/ не соответствие
255	ГОСТ 32950 п. 4.5				Электротехнические характеристики	0-50 МОм
256	ГОСТ 32950 п. 4.7				Внешний вид, комплектность, маркировка	соответствие/ не соответствие
257	ГОСТ 32958 п. 5				Характеристика шума в зоне защиты	22-139 дБА
258	ГОСТ 32958 п. 6 прил. Г, Д			-	Механическая прочность, устойчивость к ветровой нагрузке	0-5 тс
259	ГОСТ 32958 п. 7	Экраны акустические для автомобильных дорог общего пользования			Качество сборки и установки	соответствие/ не соответствие
260	ГОСТ 32958 п. 9				Внешний вид, эстетические показатели	соответствие/ не соответствие
261	ГОСТ 32758 п. 4.9.1				Качество временных дорожных знаков	соответствие/ не соответствие
262	ГОСТ 32758 п. 4.9.2	Временные технические средства организации дорожного движения для автомобильных дорог общего пользования			Качество временной дорожной разметки	соответствие/ не соответствие
263	ГОСТ 32758 п. 4.9.4.1				Геометрические параметры сигнальных фонарей	0-10000 мм
264	ГОСТ 32758 п. 4.9.4.2				Масса сигнальных фонарей	0-30 кг
265	ГОСТ 32758 п. 4.9.4.3				Крутящий момент, плотность соединений	-
266	ГОСТ 32758 п. 4.9.4.4				Координаты цветности, коэффициент яркости	0,004-0,834; 0-100 %
267	ГОСТ 32758 п. 4.9.4.5				Прочность при падении	отсутствие/наличие разрушений и деформаций
268	ГОСТ 32758 п. 4.9.5.1				Геометрические параметры дорожных барьеров	0-10000 мм
269	ГОСТ 32758 п. 4.9.5.2				Масса дорожных барьеров	0-60 кг
270	ГОСТ 32758 п. 4.9.5.3				Координаты цветности, коэффициент яркости	0,004-0,834; 0-100 %
271	ГОСТ 32758 п. 4.9.5.4				Стойкость барьеров к удару	0-100 кгс
272	ГОСТ 32758 п. 4.9.5.5				Стойкость к мойке, форма, внешний вид	стойкий/нестойкий
273	ГОСТ 32758 п. 4.9.5.6				Устойчивость барьеров к опрокидыванию	смещение/ несмещение с места, возвращение/ невозвращение в исходное положение

1	2	3	4	5	6	7
274	ГОСТ 32758 п. 4.9.6				Качество временных дорожных тумб	соответствие/ не соответствие
275	ГОСТ 32758 п. 4.9.7.1				Геометрические параметры дорожных щитов	0-10000 мм
276	ГОСТ 32758 п. 4.9.7.2				Масса дорожных щитов	0-60 кг
277	ГОСТ 32758 п. 4.9.7.3				Координаты цветности, коэффициент яркости	0,004-0,834; 0-100 %
278	ГОСТ 32758 п. 4.9.7.4				Стойкость к мойке, форма, внешний вид	стойкий/нестойкий
279	ГОСТ 32758 п. 4.9.7.5				Прочность при падении	отсутствие/наличие разрушений и деформаций
280	ГОСТ 32758 п. 4.9.7.6				Устойчивость щитов к опрокидыванию	смещение/ несмещение с места, возвращение/ невозвращение в исходное положение
281	ГОСТ 32758 п. 4.9.8				Качество временных дорожных ограждений	соответствие/ не соответствие
282	ГОСТ 32758 п. 4.9.9.1				Геометрические параметры дорожных конусов	0-10000 мм
283	ГОСТ 32758 п. 4.9.9.2				Масса дорожных конусов	0-30 кг
284	ГОСТ 32758 п. 4.9.9.3				Координаты цветности, коэффициент яркости	0,004-0,834; 0-100 %
285	ГОСТ 32758 п. 4.9.9.4				Устойчивость конусов к опрокидыванию	смещение/ несмещение с места, возвращение/ невозвращение в исходное положение
286	ГОСТ 32758 п. 4.9.9.5				Прочность при падении	отсутствие/наличие разрушений и деформаций
287	ГОСТ 32758 п. 4.9.9.6				Стойкость конусов к отрицательной температуре	отсутствие/наличие разрушений и деформаций
288	ГОСТ 32758 п. 4.9.9.7				Адгезия световозвращающей пленки (отслоение от корпуса)	0-500 мм
289	ГОСТ 32758 п. 4.9.9.8				Внешний вид, форма	соответствие/ не соответствие
290	ГОСТ 32758 п. 4.9.9.9				Неслипаемость и целостность поверхности	отделяются/не отделяются друг от друга, наличие/ отсутствие
291	ГОСТ 32758 п. 4.9.9.10				Величина разрыва пленки	повреждений 0-500 мм
292	ГОСТ 32758 п. 4.9.10.1				Геометрические параметры дорожных пластин	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
293	ГОСТ 32758 п. 4.9.10.2				Масса дорожных пластин	0-30 кг
294	ГОСТ 32758 п. 4.9.10.3				Координаты цветности, коэффициент яркости	0,004-0,834; 0-100 %
295	ГОСТ 32758 п. 4.9.10.4				Устойчивость пластин к опрокидыванию	смещение/ несмещение с места, возвращение/ невозвращение в исходное положение
296	ГОСТ 32758 п. 4.9.10.5				Прочность при падении	отсутствие/наличие разрушений и деформаций
297	ГОСТ 32758 п. 4.9.10.6				Стойкость пластин к отрицательной температуре	отсутствие/наличие разрушений и деформаций
298	ГОСТ 32758 п. 4.9.10.7				Адгезия пленки (отслоение)	0-500 мм
299	ГОСТ 32758 п. 4.9.10.8				Внешний вид, форма	-
300	ГОСТ 32758 п. 4.9.10.9				Величина разрыва пленки	0-500 мм
301	ГОСТ 32758 п. 4.9.11.1				Геометрические параметры сигнальных вех	0-10000 мм
302	ГОСТ 32758 п. 4.9.11.2				Координаты цветности, коэффициент яркости	0,004-0,834; 0-100 %
303	ГОСТ 32758 п. 4.9.11.3				Устойчивость к опрокидыванию	смещение/ несмещение с места, возвращение/ невозвращение в исходное положение
304	ГОСТ 32758 п. 4.9.11.4				Прочность при падении	отсутствие/наличие разрушений и деформаций
305	ГОСТ 32758 п. 4.9.11.5				Адгезия пленки	0-500 мм
306	ГОСТ 32758 п. 4.9.11.6				Внешний вид, форма	соответствие/ не соответствие
307	ГОСТ 32758 п. 4.9.11.7				Величина разрыва пленки	0-500 мм
308	ГОСТ 32758 п. 4.9.11.8				Прямолинейность	0-11 мм
309	ГОСТ 32758 п. 4.9.12.1				Геометрические параметры дорожных сепараторов	0-10000 мм
310	ГОСТ 32758 п. 4.9.12.2				Масса дорожных сепараторов	0-60 кг
311	ГОСТ 32758 п. 4.9.12.3				Внешний вид, форма	соответствие/ не соответствие
312	ГОСТ 32758 п. 4.9.12.4				Прочность дорожных сепараторов	отсутствие/наличие повреждений
313	ГОСТ 32758 п. 4.9.12.5				Координаты цветности, коэффициент яркости	0,004-0,834; 0-100 %
314	ГОСТ 32758 п. 4.9.12.6				Внешний вид	соответствие/ не соответствие
315	ГОСТ 32758 п. 4.9.13.1				Геометрические параметры ограждающих лент	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
316	ГОСТ 32758 п. 4.9.13.2				Координаты цветности, коэффициент яркости	0,004-0,834; 0-100 %
317	ГОСТ 30413		30.20.40	8608	Коэффициент сцепления колеса с покрытием	0,1-1,0
318	ГОСТ 32729	Дороги автомобильные общего пользования	27.90.70	8530	Упругий прогиб жестких дорожных одежд	0-10 мм
319	ГОСТ 32731				Строительный (производственный) контроль	-
320	ГОСТ 32755				Приемка работ	-
321	ГОСТ 32756				Приемка промежуточных работ	-
322	ГОСТ 32963				Расстояние видимости	0-10000 м
323	ГОСТ 32965 п. 4.2				Учет интенсивности транспортного потока	-
324	ГОСТ 33101				Продольная ровность	0-50 м/км
325	ГОСТ 33175				Горизонтальная освещенность от искусственного освещения	1-200000 лк
326	ГОСТ 33180				Контроль летнего содержания дорог	-
327	ГОСТ 33181				Контроль зимнего содержания дорог	-
328	ГОСТ 33220				Эксплуатационное состояние дорог	-
329	ГОСТ 33383				Параметры геометрических элементов	проеденный путь 0-1000000 м, продольный уклон ±100‰; радиус выпуклых и вогнутых кривых 0-1000000 м, поперечный уклон полосы движения ±100‰; угол поворотов оси дороги 0-360°, радиус кривых в плане 0-50000 м
330	ГОСТ 33388				Диагностика и паспортизация дорог	-
331	ГОСТ 32825				Геометрические размеры повреждений	0-10000 мм
332	ГОСТ 33161				Диагностика и паспортизация искусственных сооружений	-
333	ГОСТ 33078				Сцепление колеса автомобиля с покрытием (коэффициент сцепления)	0,1-1,0
334	ГОСТ Р 52577				Параметры геометрических элементов	0-100000 мм
335	ГОСТ Р 54308				Горизонтальная освещенность от искусственного освещения	1-200000 лк
336	ГОСТ Р 56925				Неровности оснований и покрытий	0-10000 мм
337	ГОСТ Р 52767				Параметры элементов обустройства автомобильных дорог	-

1	2	3	4	5	6	7
338	ГОСТ Р 50597 п. 9.2	Материалы противогололедные			Продольная ровность и сцепление	сцепление 0,05-0,65; ровность 0-100 м/км
339	п. 9.3				Дефекты проезжей части и обочин	0-100000 мм
340	п. 9.4				Дефекты элементов обустройства	-
341	ГОСТ 33389 п. 4.2				Отбор проб	-
342	ГОСТ 33389 п. 4.3				Внешний вид	соответствие/ не соответствие
343	ГОСТ 33389 п. 4.4				Массовая доля растворимых солей - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса проб	0-100 %; 0-210 г; 0- 6100 г
344	ГОСТ 33389 п. 4.7				Слеживаемость	выдержал/не выдержал
345	ГОСТ 33389 п. 4.8				Равновесная плавающая способность	0-500 г/г
346	ГОСТ 33389 п. 4.11				Агрессивность на цементобетон	соответствие/ не соответствие
347	ГОСТ 33389 п. 4.12				Плотность	0,7-1,84 г/см3
348	ГОСТ 33389 п. 4.13	Бетоны всех видов			Содержание кристаллизационной воды - расчетный показатель. Необходимый показатель для расчета: масса проб	0-100 %; 0-210 г; 0- 6100 г
349	ГОСТ 33389 п. 4.14				Модуль крупности	0-3,5 и выше
350	ГОСТ 33389 п. 4.15				Содержание пылеватых и глинистых частиц - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса проб до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
351	ГОСТ 33389 п. 4.16				Содержание глины в комках - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса пробы до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
352	ГОСТ 33389 п. 4.17				Дробимость (потеря массы) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса пробы до и после испытаний	0-100 %
353	ГОСТ 13685 п. 2.16				Грансостав - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса на ситах	0-100 %, 0-6100 г
354	ГОСТ 13685 п. 2.18				РН раствора	-1...+14
355	ГОСТ 18995.1 п. 1				Плотность	0,7-1,84 г/см3
356	ГОСТ 10060				Морозостойкость (потеря массы, прочности) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса и прочность до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0- 1500 кН
357	ГОСТ 10180 п. 4.2				Отбор проб	-
358	ГОСТ 10180 п. 6.2				Наличие дефектов	наличие/отсутствие
359	ГОСТ 10180 п. 6.5				Отклонение от прямолинейности	0-10 мм
360	ГОСТ 10180 п. 6.6 прил. Г				Отклонение от перпендикулярности, плоскостности	0-10 мм

1	2	3	4	5	6	7
361	ГОСТ 10180 п. 7.2		23.64.10		Прочность при сжатии	30-1500 кН (0-150 МПа)
362	ГОСТ 10180 п. 7.3				Прочность на растяжение при изгибе	30-1500 кН (0-450 МПа)
363	ГОСТ 10180 п. 7.4				Прочность на растяжение при раскалывании	30-1500 кН (0-120 МПа)
364	ГОСТ 12730.5 п. 2				Водонепроницаемость по методу "мокрого пятна"	W2... W20
365	ГОСТ 12730.5 прил. 4				Водонепроницаемость ускоренным методом по воздухопроницаемости бетона	10-65 кПа
366	ГОСТ 17624				Прочность на сжатие (ультразвуковой метод)	10-999,9 мкс
367	ГОСТ 18105				Контроль и оценка прочности бетона	30-1500 кН
368	ГОСТ 22690 п. 7.4				Прочность (ударно-импульсный метод)	1-100 МПа
369	ГОСТ 22690 п. 7.6				Прочность (отрыв со скалыванием)	5-100 кН
370	ГОСТ 12730.1				Плотность	-
371	ГОСТ 12730.3				Водопоглощение бетона - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водонасыщения	0-100 %, 0-6100 г
372	ГОСТ 13087 п. 2				Истираемость	0-25 г/см ²
373	ГОСТ 12730.2				Влажность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после высушивания	0-100 %, 0-6100 г
374	ГОСТ 26134				Морозостойкость ультразвуковым методом (потеря прочности) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: прочность до и после испытаний	0-100 %, 0-1500 кН
375	ГОСТ 28570				Прочность по образцам, отобранным из конструкции (сжатие, растяжение при изгибе, растяжение при раскалывании)	0-1500 кН (0-190 МПа)
376	ГОСТ 12730.4				Пористость	0-100 %
377	ГОСТ 22783				Прочность ускоренным методом	0-1500 кН
378	ГОСТ 12852.0	Бетон ячеистый	23.6	6810	Отбор образцов	-
379	ГОСТ 12852.5			6809	Коэффициент паропроницаемости	-
380	ГОСТ 12852.6				Сорбционная влажность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса до и после увлажнения	0-100 %; 0-6100 г
381	ГОСТ 27005	Бетоны легкие и ячеистые			Средняя плотность	200-2000 кг/м ³
382	ГОСТ 31359 прил. Б	Бетоны ячеистые автоклавного твердения			Морозостойкость (потеря массы, прочности) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса и прочность до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-1500 кН
383	ГОСТ 25485 прил. 2	Бетоны ячеистые			Усадка при высыхании	0-10 мм

1	2	3	4	5	6	7
384	ГОСТ 25485 прил. 3				Морозостойкость (потеря массы, прочности) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса и прочность до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-1500 кН
385	ГОСТ 31914	Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций	23.20.13 23.63.10 23.64.10	3816 3824	Контроль и оценка качества монолитного бетона	соответствие/ не соответствие
386	Установка для испытания бетона на водонепроницаемость УВБ-МГ4.01. Руководство по эксплуатации	Бетоны, растворы, строительные материалы	-	-	Водонепроницаемость по методу "мокрого пятна"	0-2,0 МПа
387	Измеритель проницаемости вакуумный ВИП-1.2. Руководство по эксплуатации	Бетоны, растворы, строительные материалы	-	-	Водонепроницаемость ускоренным методом по воздухопроницаемости бетона	10-65 кПа
388	Пульсар-1.2 Измеритель времени распространения ультразвука. Руководство по эксплуатации ИВРУ.410505.003РЭ	Бетоны, растворы, кирпич, строительные материалы	-	-	Прочность бетона, раствора, кирпича	10-999,9 мкс
389	Измеритель прочности ударно-импульсный ОНИКС-2.6. Руководство по эксплуатации	Бетоны, растворы, кирпич, строительные материалы	-	-	Прочность (ударно-импульсный метод)	1-100 МПа
390	Измеритель прочности материалов ОНИКС-1.ОС. Руководство по эксплуатации	Бетоны, растворы, строительные материалы	-	-	Прочность (отрыв со скалыванием)	5-100 кН
391	ГОСТ 25898	Материалы и изделия строительные	-	-	Паропроницаемость, сопротивление паропроницанию	-
392	ГОСТ 24816	Материалы строительные	-	-	Сорбционная влажность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса до и после увлажнения	0-100 %
393	ГОСТ 10181 п. 3	Смеси бетонные	23.20.13	3816	Отбор проб	-
394	ГОСТ 10181 п. 4.2		23.63.10 23.64.10	3824	Подвижность бетонной смеси по осадке конуса (марка)	П1-П5 (1 см - более 20 см)
395	ГОСТ 10181 п. 4.3.4				Жесткость смеси на приборе Вебе (время до появления цементного теста)	марка Ж1-Ж5 (5 с - более 50 с)
396	ГОСТ 10181 п. 4.3.5				Жесткость смеси по методу Красного (время до появления цементного теста)	марка Ж1-Ж5 (5 с - более 50 с)
397	ГОСТ 10181 п. 4.4				Распылив смеси (марка)	марка Р1-Р6
398	ГОСТ 10181 п. 4.5				Степень уплотняемости	-
399	ГОСТ 10181 п. 5				Средняя плотность	1000-3000 кг/м3
400	ГОСТ 10181 п. 6.1-6.4				Объем воздуха (газа)	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
401	ГОСТ 10181 п. 6.5	Цементы всех видов	25.51.12	2523	Объем воздуха (газа) расчетным методом	0-100 %
402	ГОСТ 10181 п. 6.6				Объем межзерновых пустот	0-100 %
403	ГОСТ 10181 п. 7				Расслаиваемость (растворо- водоотделение)	0-100 %
404	ГОСТ 10181 п. 8				Температура бетонной смеси	-50...+100 °С
405	ГОСТ 10181 п. 9				Сохраняемость свойств	-
406	ГОСТ 10181 прил. Б				Подвижность	0-25 см
407	ГОСТ 7473 п. 7.2				Температура бетонной смеси	-50...+100 °С
408	ГОСТ 310.1 п. 2	Цементы всех видов	25.51.12	2523	Отбор проб	-
409	ГОСТ 310.2 п. 1				Тонкость помола по остатку на сите - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса на сите до и после просеивания	0-100 %; 0-210 г
410	ГОСТ 310.2 п. 2.3				Плотность	1,0-3,0 г/см3
411	ГОСТ 310.3 п. 1				Нормальная густота - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса воды затворения, масса пробы	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
412	ГОСТ 310.3 п. 2				Сроки схватывания	0-24 ч
413	ГОСТ 310.3 п. 3				Равномерность изменения объема (метод кипячения)	отсутствие/наличие дефектов на лицевой стороне образца
414	ГОСТ 310.4				Прочность при сжатии и изгибе (без пропаривания)	0-1500 кН (0-150 МПа)
415	ГОСТ 310.6	Водоотделение - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: первоначальный и осевший объем цементного теста	0-100 %; 0-2100 г			
416	ГОСТ 10178 п. 3.5	Портландцемент и шлакопортландцемент	23.51.12	2523 3816	Признаки ложного схватывания	соответствие/ не соответствие
417	ГОСТ 31108 п. 8.1				Отбор образцов	-
418	ГОСТ 25328 п. 3.4				Водоотделение - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: первоначальный и осевший объем цементного теста	0-100 %; 0-2100 г
419	ГОСТ 30515 п. 7	Цементы всех видов. Цементы для дорожного строительства			Отбор проб	-
420	ГОСТ 30744 п. 5.1				Тонкость помола по остатку на сите 008	0-100 %
421	ГОСТ 30744 п. 5.2.2.2				Плотность цемента	1,0-3,0 г/см3
422	ГОСТ 30744 п. 6				Сроки схватывания	0-24 ч
423	ГОСТ 30744 п. 7				Равномерность-изменения объема (расширение)	0-15 мм
424	ГОСТ 30744 п. 8				Прочность при сжатии и изгибе	30-1500 кН (0-150 МПа)

1	2	3	4	5	6	7
425	ГОСТ Р 56588				Признаки ложного схватывания (глубина погружения конуса)	0-50 мм
426	ГОСТ 22904	Конструкции железобетонные	23.61 23.69	6810	Толщина защитного слоя бетона, положение арматуры	0-10000 мм
427	Измеритель защитного слоя бетона ПОЙСК-2,5. Руководство по эксплуатации				Толщина защитного слоя бетона, положение арматуры	2-170 мм
428	ГОСТ 13015 п. 6.6.3; таблица 4; таблица 5	Изделия бетонные и железобетонные и для строительства	23.61 23.69	6800 8600 6810	Отбор образцов	-
429	ГОСТ 13015 прил. Б; таблица Б.1				Физико-механические показатели	соответствие/ не соответствие
430	ГОСТ 13015 прил. В				Категория поверхности	A0-A7
431	ГОСТ 22362 п. 6	Конструкции железобетонные	23.61	6810	Сила натяжения арматуры	10-65 кН
432	Измеритель силы натяжения арматуры ДЮ-МГ4. Руководство по эксплуатации КБСП.427128.018	предварительно напряженные	23.69		Сила натяжения арматуры	10-65 кН
433	ГОСТ 33147 п. 6	Плиты дорожные железобетонные	23.61.12	6810	Геометрические размеры, отклонения	0-100000 мм
434	ГОСТ 33147 п. 7	предварительно напряженные			Внешний вид, качество поверхности	соответствие/ не соответствие
435	ГОСТ 33147 п. 8				Шероховатость поверхности	соответствие/ не соответствие
436	ГОСТ 33147 п. 9				Прочность и трещиностойкость	соответствие
437	ГОСТ 33147 п. 10				Прочность бетона	выдержал/не выдержал 30-1500 кН (0-150 МПа)
438	ГОСТ 33147 п. 11				Водопоглощение - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса проб до и после водонасыщения	0-100 %; 0-6100 г
439					Водонепроницаемость	W2...W20
440	ГОСТ 33147 п. 12				Морозостойкость (потеря массы, прочности) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса и прочность до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-1500 кН
441	ГОСТ 33147 п. 13				Истираемость	0,0-1,0 г/см ²
442	ГОСТ 33147 п. 14				Качество армирования	соответствие/ не соответствие
443	ГОСТ 33147 п. 15				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	8-10 ⁴ Бк/кг±10 %

1	2	3	4	5	6	7
444	ГОСТ 32871 п. А.10	Трубы дорожные водопротускные			Прочность бетона	30-1500 кН (0-150 МПа)
445	ГОСТ 32871 п. А.11				Водонепроницаемость	W2... W20
446	ГОСТ 32871 п. А.12				Морозостойкость (потеря массы, прочности) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса и прочность до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-1500 кН
447	ГОСТ 32871 п. А.13				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	$8 \cdot 10^4$ Бк/кг $\pm 10\%$
448	ГОСТ 32871 п. А.14				Расположение арматуры и толщина защитного слоя бетона	2-170 мм
449	ГОСТ 32871 п. А.15				Размеры отслоений	0-10000 мм
450	ГОСТ 32871 п. А.16				Размеры, отклонения от прямолинейности и перпендикулярности, толщина стенки	0-100000 мм
451	ГОСТ 32871 п. А.16				Качество поверхности	соответствие/ не соответствие
452	ГОСТ 32871 п. А.17				Наличие и правильность нанесения маркировки	соответствие/ не соответствие
453	ГОСТ 32871 п. Б.1.5				Внешний вид, качество поверхности, толщина покрытия	соответствие/ не соответствие
454	ГОСТ 32871 п. Б.1.6	Изделия строительные бетонные и железобетонные заводского изготовления	23.61.12 23.69.19	6810	Механические свойства, геометрические параметры	соответствие/ не соответствие
455	ГОСТ 32871 п. Б.1.7				Размеры, отклонения	соответствие
456	ГОСТ 32871 п. Б.1.8				Взаимозаменяемость элементов	0-100000 мм
457	ГОСТ 32871 п. Б.1.9				Толщина цинкового покрытия	взаимозаменяемы/невз
458	ГОСТ 32871 п. Б.2.2				Отбор образцов	аимозаменяемы
459	ГОСТ 8829				Прочность, жесткость, трещиностойкость	0-2 мм
460	ГОСТ 32956 п. 7				Выдержал/не выдержал	-
461	ГОСТ 32956 п. 8				Геометрические параметры и размеры	выдержал/не выдержал
462	ГОСТ 32956 п. 9				Внешний вид, качество поверхности	0-10000 мм
463	ГОСТ 32956 п. 10				Прочность и трещиностойкость лотков и решеток	соответствие/несоответствие
464	ГОСТ 32956 п. 11	Лотки дорожные водоотводные	23.61.12	6815 6810	Прочность конструкционных материалов	тствие
465	ГОСТ 32956 п. 12				Объем вовлеченного воздуха	-
466	ГОСТ 32956 п. 13				Морозостойкость (потеря массы, прочности) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса и прочность до и после испытаний	30-1500 кН (0-150 МПа)
					Объем вовлеченного воздуха	0-100 %
					Морозостойкость (потеря массы, прочности) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса и прочность до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-1500 кН
					Водонепроницаемость	W2... W20

1	2	3	4	5	6	7
467	ГОСТ 32956 п. 14				Водопоглощение - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса проб до и после водонасыщения	0-100 %; 0-6100 г
468	ГОСТ 32956 п. 15				Истираемость	0,0-3,0 г/см ²
469	ГОСТ 32956 п. 16				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	8-10 ⁴ Бк/кг±10 %
470	ГОСТ 32956 п. 17				Качество армирования	соответствие/несоответствие
471	ГОСТ 3634 п. 7.5 прил. В				Прочность решеток	выдержал/не выдержал
472	ГОСТ 33123 п. 7.7	Трубы водопропускные из полимерных композитов для автомобильных и железных дорог	22.29	3924	Отбор образцов	-
473	ГОСТ 33123 п. 8.2 прил. Б				Внешний вид	соответствие/несоответствие
474	ГОСТ 33123 п. 8.3 прил. А				Геометрические размеры, отклонения	тствие
475	ГОСТ 33123 п. 8.4				Наружный диаметр	0-10000 мм
476	ГОСТ 33123 п. 8.5				Овальность	0-10000 мм
477	ГОСТ 33123 п. 8.6				Толщина стенки	0-300 мм
478	ГОСТ 33123 п. 8.7 прил. В				Кольцевая жесткость	-
479	ГОСТ 33123 п. 8.8				Относительная деформация	-
480	ГОСТ 33123 п. 8.9				Прочность при растяжении (на образцах тип 2)	0-50 тс (0-1250 МПа)
481	ГОСТ 33123 п. 8.10				Плотность	1,0-3,0 г/см ³
482	ГОСТ 33123 п. 8.11	Трубы дорожные водопропускные (введенные в эксплуатацию) для автомобильных дорог общего пользования	23.61.12 23.69.19	6810	Модуль упругости при растяжении	0-50 тс (0-1250 МПа)
483	ГОСТ 33123 п. 8.12				Водопоглощение метод - расчетный показатель.	0-100 %; 0-6100 г
484	ГОСТ 33146 п. 4.2				Необходимые показатели для расчета: масса до и после водонасыщения	соответствие/несоответствие
485	ГОСТ 33146 п. 4.3; 4.4				Внешний вид, дефекты, деформации	тствие
486	ГОСТ 33146 п. 4.3; 4.4				Техническое состояние при осмотре, обследовании, мониторинге	соответствие/несоответствие
487	ГОСТ 33146 п. 4.3; 4.4				Прочность бетона неразрушающим методом	тствие
488	ГОСТ 33146 п. 4.3; 4.4				Прочность бетона ультразвуковым методом	0-100 МПа
489	ГОСТ 33146 п. 4.3; 4.4				Прочность кирпича ультразвуковым методом	0-100 МПа
490	ГОСТ 33146 п. 4.3; 4.4				Размеры, отклонения	0-10000 мм
491	ГОСТ 33146 п. 4.3; 4.4				Толщина защитного слоя бетона и расположение арматуры	2-170 мм
492	ГОСТ 32962 п. 7	Камни бортовые для автомобильных дорог общего пользования	23.70.12 23.61.11 23.61.12	2516 6801 6810	Качество защитного покрытия (толщина, прочность сцепления)	соответствие/несоответствие
493	ГОСТ 32962 п. 8				Параметры, размеры, отклонения	тствие
					Внешний вид и качество поверхности	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
494	ГОСТ 32962 п. 9		23.69.19		Прочность бетона и горных пород	30-1500 кН (0-150 МПа)
495	ГОСТ 32962 п. 10				Водопоглощение бетона и горных пород - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водонасыщения	0-100 %; 0-6100 г
496	ГОСТ 32962 п. 11				Морозостойкость бетона и горных пород (потеря массы, прочности)	0-100 % для марок F50...F1000
497	ГОСТ 30108	Материалы и изделия строительные, в том числе из отходов производства	-	-	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	$8 \cdot 10^4$ Бк/кг ± 10 %
498	Гамма-спектрометр "Прогресс Г(П)" Руководство по эксплуатации ФВКМ.412131.002-03РЭ				Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	$8 \cdot 10^4$ Бк/кг ± 10 %
499	ГОСТ 18321	Продукция производственно-технического назначения и товары народного потребления	-	-	Отбор проб штучной продукции	-
500	ГОСТ 26433.0	Здания, сооружения и их элементы	27.40.24	8608 3926	Размеры, отклонения	0-10000 мм
501	ГОСТ 26433.1	Детали, изделия, конструкции и технологическая оснастка, изготавливаемые на заводах, строительных площадках и полигонах	27.40.24	8608 3926	Размеры, отклонения	0-10000 мм
502	ГОСТ 26433.2	Здания и сооружения	-	-	Размеры, отклонения	0-100000 мм
503	ГОСТ 9.307 п. 3	Покрyтия цинковые горячие	-	-	Отбор образцов	-
504	ГОСТ 9.307 п. 4.1				Качество цинкового покрытия, внешний вид	соответствие/несоответствие
505	ГОСТ 9.307 п. 4.2.1; 4.2.3				Толщина покрытия	5-2000 мкм
506	ГОСТ 9.307 п. 4.4.1; 4.4.3				Прочность сцепления	наличие/отсутствие дефектов
507	Толщина магнитный МТ2007 ТУ 4276-004-45025003-2003 Руководство по эксплуатации	Немагнитные диэлектрические покрытия (лаки, краски и другие диэлектрики) или проводящих немагнитных покрытий (цинк, хром, алюминий, медь и др.), нанесенных на ферромагнитное основание			Толщина покрытия	5-2000 мкм
508	ГОСТ 3242	Соединения сварные	-	-	Качество сварных швов (технический осмотр)	соответствие/несоответствие

1	2	3	4	5	6	7
509	ГОСТ 9.302 п. 2	Покрытия металлические и неметаллические			Внешний вид покрытия	соответствие/ несоответствие эталону
510	ГОСТ 9.302 п. 3.3, 3.6.3; 3.11; 3.17				Толщина покрытия	0-2 мм
511	ГОСТ 9.302 п. 5.3; 5.5-5.11; 5.13				Прочность сцепления покрытия	наличие/ отсутствие дефектов
512	ГОСТ 9.302 п. 6				Стойкость к растворам	выдержал/не выдержал
513	ГОСТ 9.308 п. 5; 6	Покрытия металлические и неметаллические	-	-	Коррозионная стойкость покрытия	выдержал/не выдержал
514	ГОСТ Р 53782 В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.3.6	Лифт и устройства безопасности лифтов	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов оборудования лифта, проемы и зазоры	0-100000 мм
515	ГОСТ Р 53782 В.3.3, В.3.4, В.4.1				Ускорение (замедление) движения кабины лифта	0-50 м/с ²
516	ГОСТ Р 53782 В. 2.4.3, В.3.4				Скорость движения кабины лифта	0,001-10 м/с 1...9999 об/мин
517	ГОСТ Р 53782 В.3.1				Скорость срабатывания ограничителя скорости	0,001-10 м/с 1...9999 об/мин
518	ГОСТ Р 53782 В.2.3				Освещенность	1-200000лк
519	ГОСТ Р 53782 п. 7				Параметры окружающей среды: Относительная влажность воздуха, температура окружающей среды	0-98% -20- +70°C
520	ГОСТ Р 53782 В.2.2, В.2.3, В.3.4				Величина наружных и внутренних углов	0-180 °C
521	ГОСТ Р 53782 В.2.2, В.4.2, В.4.4				Время	0-3600 с
522	ГОСТ Р 53782 В.2.2, В.4.5				Напряжение в цепи переменного тока	0-1000 В
523	ГОСТ Р 53782 В.4.5				Сопротивление изоляции электрических цепей и электрооборудования	0-10 гОм
524	ГОСТ Р 53782 В.4.5				Сопротивление проводников присоединения к цепи заземления (зануления)	0-10 гОм
525	ГОСТ Р 53782 В.4.5				Полное сопротивление цепи однофазной сети питания петли "фаза-нуль"	0-10 гОм
526	ГОСТ Р 53782 В.4.5				Сила тока однофазного короткого замыкания	1,15-22,0 кА
527	ГОСТ Р 53782 В.4.5				Срабатывание цепей защиты с глухо заземленной нейтралью	1,15-22,0 кА

1	2	3	4	5	6	7
528	ГОСТ Р 53782	В.2.2, В.2.3			Наличие механических опасностей	наличие/отсутствие
529	ГОСТ Р 53782	В.2.2, В.2.3, В.4			Состояние оборудования лифта	соответствует/не соответствует
530	ГОСТ Р 53782	В.1, В.2.1, В.2.3			Комплектность технической документации; идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия; идентификация документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (проектной документации на модернизацию); идентификация устройств безопасности лифта сертификату соответствия, паспорту лифта – Визуальный контроль	соответствует/не соответствует
531	ГОСТ Р 53782	В.2.4, В.3			Технический контроль смонтированного лифта	соответствует/не соответствует
532	ГОСТ Р 53782	В.4			Функционирование лифта Функционирование устройств безопасности лифта Испытание тормозной системы	соответствует/не соответствует
					Испытание электропривода	соответствует/не соответствует
					Испытание сцепления канатов с канатопроводящим шкивом или барабаном трения	соответствует/не соответствует
					Испытание электрооборудования лифта	соответствует/не соответствует
					Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления)	соответствует/не соответствует
533	ГОСТ Р 53783	п.В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2	Лифт и устройства безопасности лифтов	8428	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов оборудования лифта, проемы и зазоры	0-100000 мм
534	ГОСТ Р 53783	В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5		28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	Ускорение (замедление) движения кабины лифта	0-50 м/с ²
535	ГОСТ Р 53783	В.4.1.1, В.4.2.5			Скорость движения кабины лифта	0,001-10 м/с 1...9999 об/мин
536	ГОСТ Р 53783	В.4.2.1.			Скорость срабатывания ограничителя скорости	0,001-10 м/с 1...9999 об/мин
537	ГОСТ Р 53783	В.1			Освещенность	1-200000лк
538	ГОСТ Р 53783	п. 7			Параметры окружающей среды: Относительная влажность воздуха, температура окружающей среды	0-98% -20...+70°C
539	ГОСТ Р 53783	В.1, В.4.2.5			Величина наружных и внутренних углов	0-180 °С

1	2	3	4	5	6	7
540	ГОСТ Р 53783 В.1, В.3.1.2, В.3.1.3				Время	0-3600 с
541	ГОСТ Р 53783 В.1, В.3.1.4				Напряжение в цепи переменного тока	0-1000 В
542	ГОСТ Р 53783 В.3.1.4				Сопротивление изоляции электрических цепей и электрооборудования	0-10 гОм
543	ГОСТ Р 53783 В.3.1.4				Сопротивление проводников присоединения к цепи заземления (зануления)	0-10 гОм
544	ГОСТ Р 53783 В.3.1.4				Полное сопротивление цепи однофазной сети питания петли "фаза-нуль"	0-10 гОм
545	ГОСТ Р 53783 В.3.1.4				Сила тока однофазного короткого замыкания	1,15-22,0 кА
546	ГОСТ Р 53783 В.3.1.4				Срабатывание цепей защиты с глухо заземленной нейтралью	1,15-22,0 кА
547	ГОСТ Р 53783 В.1				Наличие механических опасностей	наличие/отсутствие
548	ГОСТ Р 53783 В.1, В.3				Состояние оборудование лифта	соответствует/не соответствует
549	ГОСТ Р 53783 п. 5.5				Проверка комплектности технической документации Соблюдение требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы – Визуальный контроль	соответствует/не соответствует соответствует
550	ГОСТ Р 53783 В.2, В.4				Технический контроль смонтированного лифта Функционирование лифта	соответствует/не соответствует соответствует
551	ГОСТ Р 53783 В.3				Функционирование устройств безопасности лифта Испытание сцепления канатов с канатопроводящим шкивом или барабаном трения Испытание тормозной системы	соответствует/не соответствует соответствует соответствует/не соответствует
					Испытание электропривода	соответствует/не соответствует
					Испытание электрооборудования лифта	соответствует/не соответствует
552	ГОСТ 32721 п. 4	Песок природный и дробленый для дорожного строительства	08.12.11 08.12.12	-	Насыпная плотность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса сосуда с пробой и без пробы; объем сосуда	0-6100 г; 0-50 л
553	ГОСТ 32721				Пустотность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: истинная и насыпная плотность	0-100 %
554	ГОСТ 32726				Содержание глины в комках - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса пробы до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
555	ГОСТ 8736 п. 5.6-5.11	Песок для строительных работ	08.12.11	-	Отбор образцов	-

1	2	3	4	5	6	7
556	ГОСТ 8736 п. 6.2		08.12.12		Коэффициент фильтрации	0,0-72 м/сут
557	ГОСТ 8735 п. 2				Отбор проб	-
558	ГОСТ 8735 п. 3				Зерновой состав и модуль крупности - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса проб на ситах	0-100 %; 0-5
559	ГОСТ 8735 п. 4				Содержание глины в комках - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса пробы до и после испытаний	0-100 %, 0-6100 г
560	ГОСТ 8735 п. 5.1				Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета - масса до и после отмучивания	0-100 %; 0-6100 г
561	ГОСТ 8735 п. 5.3				Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после просеивания	0-100 %; 0-6100 г
562	ГОСТ 8735 п. 6				Наличие органических примесей	бесцветен или светлее эталона
563	ГОСТ 8735 п. 8				Истинная плотность	1,0-4,0 г/см3
564	ГОСТ 8735 п. 9.1				Насыпная плотность	500-2000 кг/м3
565	ГОСТ 8735 п. 9.2				Пустотность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: истинная и насыпная плотность	0-100 %
566	ГОСТ 8735 п. 10				Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %; 0-6100 г
567	ГОСТ 8735 п. 11				Реакционная способность	-
568	ГОСТ 8735 п. 13				Морозостойкость (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
569	ГОСТ 8735 п. 14				Содержание глинистых частиц методом набухания - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: объем до и после набухания	0-100 %
570	ГОСТ 6139 п. 6.7	Песок для испытаний цемента	08.12.11	-	Отбор проб	-
571	ГОСТ 6139 п. 7.2		08.99 08.91 08.12		Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %; 0-6100 г
572	ГОСТ 6139 п. 7.3				Зерновой состав - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса на ситах	0-100 %; 0-6100 г
573	ГОСТ 6139 п. 7.4				Содержание глинистых и илстых частиц - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г

1	2	3	4	5	6	7
574	ГОСТ 25584 п. 4.3	Грунты	08.12.11 08.12.12	-	Коэффициент фильтрации при переменном градиенте напора	0-100 м/сут
575	ГОСТ 25584 п. 4.5				Коэффициент фильтрации	0-100 м/сут
576	ГОСТ 12536 п. 4.2				Гранулометрический (зерновой) состав ситовым методом - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса на ситах	0-100 %, 0-6100 г
577	ГОСТ 22733				Максимальная плотность	1,0-3,0 г/см ³
578	ГОСТ 23740 п. 5.1				Содержание органических веществ - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса сухих остатков, масса грунта	0-100 %; 0-210 г
579	ГОСТ 12071 п. 4.3; 4.4				Отбор проб (инструмент отбора - лопата, режущее кольцо, нож, зубило, молоток, лом)	-
580	ГОСТ 25100 п. А.2				Коэффициент водонасыщения	0-1 д.е.
581	ГОСТ 25100 п. А.3; А.4				Коэффициент выветрелости	0-1 д.е.
582	ГОСТ 25100 п. А.5				Коэффициент истираемости	0-10
583	ГОСТ 25100 п. А.6				Коэффициент пористости	0-25
584	ГОСТ 25100 п. А.10				Коэффициент фильтрации	0-100
585	ГОСТ 25100 п. А.16				Плотность сухого грунта	1,0-3,0 г/см ³
586	ГОСТ 25100 п. А.18				Показатель текучести	
587	ГОСТ 25100 п. А.20				Пористость - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: плотность сухого грунта, плотность частиц грунта	0-100 %
588	ГОСТ 25100 п. А.31				Число пластичности	0-20
589	ГОСТ 5180 п. 7				Верхний предел пластичности - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	0-100 %; 0-2100 г
590	ГОСТ 5180 п. 8				Нижний предел пластичности - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	0-100 %
591	ГОСТ 5180 п. 10				Плотность методом взвешивания в воде	1,0-4,0 г/см ³
592	ГОСТ 28514				Плотность методом замещения объема	1,0-3,0 г/см ³
593	Руководство по прил. 14 сооружению земляного полотна авто- мобильных дорог	Грунты оснований	08.12.12. 08.12.11	-	Плотность методом замещения объема (метод лунки)	1,0-3,0 г/см ³
594	ГОСТ 33024	Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства	08.12.2012	-	Сопротивление истираемости по микро-Деваль (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб до и после испытаний	0-100 %; 0-15 кг

1	2	3	4	5	6	7
595	ГОСТ 33026				Содержание глины в комках - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса пробы до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
596	ГОСТ 33047 п. 7				Насыпная плотность	1000-2500 кг/м3
597	ГОСТ 33047 п. 8				Пустотность	0-100 %
598	ГОСТ 33052				Эквивалент песка	-
599	ГОСТ 33054				Содержание зерен слабых пород - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
600	ГОСТ 7392 п. 6.3-6.7	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути	08.12.12	-	Отбор проб, подготовка проб	-
601	ГОСТ 7392 п. 7.2				Зерновой состав - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса на ситах	0-100 %; 0-6100 г
602	ГОСТ 7392 п. 7.3				Содержание глины в комках - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса пробы до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
603	ГОСТ 7392 п. 7.4				Содержание зерен слабых пород - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
604	ГОСТ 7392 п. 7.5				Доля мелкого продукта - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
605	ГОСТ 7392 п. 7.6.2				Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
606	ГОСТ 7392 п. 7.7				Наличие органических примесей	бесцветен или светлее эталона
607	ГОСТ 7392 п. 7.8				Истираемость в полочном барабане (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб до и после испытаний	0-100 %; 0-15 кг
608	ГОСТ 7392 п. 7.10				Средняя плотность зерен	1,0-3,0 г/см3
609	ГОСТ 7392 п. 7.11				Морозостойкость (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
610	ГОСТ 7392 п. 7.12				Содержание дробленых зерен - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета - масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
611	ГОСТ 7392 п. 7.15				Доля длинных зерен - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета - масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
612	ГОСТ 7394 п. 2.3; 2.4	Балласт гравийный и гравийно-	08.12	-	Отбор образцов	-

1	2	3	4	5	6	7
613	ГОСТ 7394 п. 3.1	песчаный для железнодорожного пути			Зерновой состав - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса на ситах	0-100 %; 0-6100 г
614						
615	ГОСТ 8267 п. 5.5-5.10	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ	08.12.12	-	Содержание пылевидных и глинистых частиц - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса на ситах	0-100 %
616	ГОСТ 8269.0 п. 4.2				Отобор образцов	-
617	ГОСТ 8269.0 п. 4.3				Отобор проб	-
618	ГОСТ 8269.0 п. 4.4				Зерновой состав - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса на ситах	0-100 %; 0-6100 г
619	ГОСТ 8269.0 п. 4.5.1				Содержание дробленых зерен - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
620	ГОСТ 8269.0 п. 4.5.3				Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после отмучивания	0-100 %; 0-6100 г
621	ГОСТ 8269.0 п. 4.6				Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод просеивания) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после просеивания	0-100 %; 0-6100 г
622	ГОСТ 8269.0 п. 4.7.1				Содержание глины в комках - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса пробы до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
623	ГОСТ 8269.0 п. 4.8				Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
624	ГОСТ 8269.0 п. 4.9				Дробимость (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
625	ГОСТ 8269.0 п. 4.10				Содержание зерен слабых пород - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
626	ГОСТ 8269.0 п. 4.11				Истираемость в полном барабане (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
627	ГОСТ 8269.0 п. 4.12				Сопротивление на ударе в копре	выдержал/не выдержал
					Морозостойкость (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г

1	2	3	4	5	6	7
628	ГОСТ 8269.0 п. 4.14				Наличие органических примесей	бесцветен или светлее эталона
629	ГОСТ 8269.0 п. 4.15				Истинная плотность	1,0-4,0 г/см ³
630	ГОСТ 8269.0 п. 4.16.1				Средняя плотность	1,0-3,0 г/см ³
631	ГОСТ 8269.0 п. 4.16.2				Пористость	0-100 %
632	ГОСТ 8269.0 п. 4.17.1; 4.17.2				Насыпная плотность	1000-3000 кг/м ³
633	ГОСТ 8269.0 п. 4.17.3				Пустотность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: истинная и насыпная плотность	0-100 %; 0-6100 г
634	ГОСТ 8269.0 п. 4.18				Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0-6100 г
635	ГОСТ 8269.0 п. 4.19				Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %; 0-6100 г
636	ГОСТ 8269.0 п. 4.20				Прочность при сжатии	30-1500 кН
637	ГОСТ 8269.0 п. 4.23				Устойчивость структуры против распадов методом пропаривания (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
638	ГОСТ 8269.0 п. 4.24				Содержание свободного волокна асбеста - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса навесок	0-100 %; 0-6100 г
639	ГОСТ 8269.0 п. 4.25				Содержание слабых зерен и примесей металла - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса навески, масса слабых зерен	0-100 %; 0-6100 г
640	ГОСТ 8269.0 п. 4.26				Активность шлаков	0-100 кН (0-500 кгс/см ²)
641	ГОСТ 32816	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства	08.12.11 08.12.12 38.11.58 38.32.22	-	Истираемость по микро-Деваль (потеря массы) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса мерной пробы, объединенная масса остатков на ситах	0-100 %; 0-6100 г; 0-15 кг
642	ГОСТ 32819				Сопротивление дроблению и износу (потеря массы) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-15 кг
643	ГОСТ 32821 п. 9				Истинная плотность (ускоренный метод)	1,0-4,0 г/см ³
644	ГОСТ 32822				Насыпная плотность и пустотность	1000-3000 кг/м ³
645	ГОСТ 3344 п. 2.5; 2.6	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства	08.12.11 08.12.12	-	Отбор проб	-
646	ГОСТ 3344 п. 3.2				Содержание слабых зерен и примесей металла - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса навески, масса слабых зерен	0-100 %; 0-6100 г

1	2	3	4	5	6	7
647	ГОСТ 3344 п. 3.5				Содержание примесей металла - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
648	ГОСТ 32495 п. 6.5	Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона	08.12.11 08.12.12	-	Наличие засоряющих примесей	наличие/отсутствие
649	ГОСТ 25607 п. 5.7	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.11 08.12.12	-	Содержание пылевидных и глинистых частиц - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета - масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
650	ГОСТ 25607 п. 5.8				Содержание глины в комках - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса пробы до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
651	ГОСТ 25607 п. 5.9				Число пластичности	0-30
652	ГОСТ 25607 п. 5.10				Водостойкость	-
653	ГОСТ 25607 п. 5.11				Коэффициент фильтрации	0-200
654	ГОСТ 25607 п. 5.12				Оптимальная влажность - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %; 0-6100 г
655	ГОСТ 31436 п. 5.6	Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ	08.12.12	-	Предел прочности при сжатии	30-1500 кН
656					Средняя плотность	1,0-4,0 г/см3
657					Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0+-6100 г
658	ГОСТ 31436 п. 5.7				Содержание слабых разностей - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
659	ГОСТ 31436 п. 5.8				Средняя плотность	1,0-4,0 г/см3
660	ГОСТ 31436 п. 5.8				Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0-6100 г
661	ГОСТ 31436 п. 5.10				Истинная плотность	1,0-4,0 г/см3
662	ГОСТ 31436 п. 5.12				Истираемость в полочном барабане (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса пробы до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-15 кг
663					Морозостойкость (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
664	ГОСТ 31436 п. 5.13				Дробимость (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса пробы до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г

1	2	3	4	5	6	7
665	ГОСТ 32021 п. 6.1	Заполнители и наполнители из плотных горных пород для изготовления сухих строительных смесей	08.12.12	-	Форма зерен	соответствие/несоответствие 0-100 %; 0-6100 г; 0-15 кг
666						
667	ГОСТ 32021 п. 6.3					
668	ГОСТ 23735 п. 6.1	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	08.12	-	Зерновой состав смеси - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса на ситах	бесцветен или светлее эталона 0-100 %; 0-6100 г; 0-15 кг
669	ГОСТ 23735 п. 6.4					
670	ГОСТ 23735 п. 6.5					
671	ГОСТ 23735 п. 6.7					
672	ГОСТ 23558 п. 6.1	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного строительства	08.12.12 08.12.11	-	Прочность на сжатие и растяжение при изгибе	30-1500 кН (0-150 МПа) 0-100 %; 0-6100 г; 0-15 кг
673	ГОСТ 23558 п. 6.2					
674	ГОСТ 23558 п. 6.8					
675	ГОСТ 30491 п. 5.6					
676	ГОСТ 30491 п. 6.9	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного покрытия	08.12.12 08.12.11 08.1 23.99.13 23.20.13	-	Отбор образцов Прочность при сжатии	30-1500 кН (0-150 МПа) 0-6100 г; 0-1500 кН
677	ГОСТ 30491 п. 6.10 прил. Е					
678	ГОСТ 9128 п. 6.6					
679	ГОСТ 9128 п. 7.2.1	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов	23.99.13	-	Отбор проб Трещиностойкость при отрицательной температуре	выдержал/не выдержал 0-25 мм 0-1500 кН
680	ГОСТ 9128 п. 7.2.2					
681	ГОСТ 9128 п. 7.2.3					
682	ГОСТ 31015 п. 6.4; 7.3	Смеси асфальтобетонные и	23.99.13	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
683	ГОСТ 31015 п. 7.2 прил. В	асфальтобетон щебеночно-мастичные			Показатель стекания вяжущего - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб	0-100 %; 0-6100 г
684	ГОСТ 31015 п. 7.6 прил. Г				Влажность и термостойкость волокна	0-100 %
685	ГОСТ Р 54400 п. 5	Асфальтобетон дорожный литой горячий и смеси асфальтобетонные дорожные литые горячие	23.99.13	-	Отбор проб	-
686	ГОСТ Р 54400 п. 9.1				Пористость минеральной основы	0-100 %
687	ГОСТ Р 54400 п. 9.2				Остаточная пористость	0,1-3,0 г/см ³
688	ГОСТ Р 54400 п. 9.3				Водонасыщение	0,0-5,0 %
689	ГОСТ Р 54400 п. 9.4				Глубина вдавливания штампа	0-25 мм
690	ГОСТ Р 54400 п. 9.5				Состав смеси	-
691	ГОСТ Р 54400 п. 9.6				Однородность	соответствие/несоответствие
692	ГОСТ Р 54401 п. 8.3				Температура смеси	-50...+250 град. С
693	ГОСТ 12801 п. 4				Отбор проб	-
694	ГОСТ 12801 п. 7	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства	23.99	-	Средняя плотность уплотненного материала	1,0-2,0 г/см ³
695	ГОСТ 12801 п. 8				Средняя плотность минеральной части (основа)	1,0-3,0 г/см ³
696	ГОСТ 12801 п. 9				Истинная плотность минеральной части (основа)	1,0-4,0 г/см ³
697	ГОСТ 12801 п. 10				Истинная плотность смеси	1,0-4,0 г/см ³
698	ГОСТ 12801 п. 11				Пористость минеральной части (основа) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: средняя плотность, истинная плотность	0-100 %
699	ГОСТ 12801 п. 12				Остаточная пористость - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: средняя плотность, истинная плотность	0-100 %
700	ГОСТ 12801 п. 13				Водонасыщение (образцов из покрытия, из смеси, перекормованных образцов из покрытия) - расчетный показатель. Необходимые показатели для расчета: масса на воздухе, масса в воде, масса после вакуума	0-100 %; 0-3200 г
701	ГОСТ 12801 п. 14				Набухание - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после набухания	0-100 %; 0-6100 г
702	ГОСТ 12801 п. 15				Предел прочности при сжатии	0-385 МПа
703	ГОСТ 12801 п. 16				Предел прочности на растяжение при расколе	0-300 МПа
704	ГОСТ 12801 п. 17				Предел прочности на растяжение при изгибе	0-65 МПа
705	ГОСТ 12801 п. 18				Сдвигоустойчивость	0-100; 30-1500 кН
706	ГОСТ 12801 п. 19				Водостойкость	0,0-5,0
707	ГОСТ 12801 п. 20				Водостойкость при длительном водонасыщении	0,0-5,0
708	ГОСТ 12801 п. 21				Водостойкость ускоренным методом	0,0-5,0
709	ГОСТ 12801 п. 22				Морозостойкость (потеря прочности) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: прочность до и после испытаний	0-100 %; 0*-1500 кН
710	ГОСТ 12801 п. 23				Состав смеси	-

1	2	3	4	5	6	7
711	ГОСТ 12801 п. 24				Сцепление вяжущего с минеральной частью	выдержали/не выдержали
712	ГОСТ 12801 п. 25				Слеживаемость	0-10 ударов
713	ГОСТ 12801 п. 26				Коэффициент уплотнения	0-1,3
714	ГОСТ 12801 п. 27				Однородность	соответствие/несоответствие
715	ГОСТ 12801 п. 28				Сцепление битумного вяжущего со щебнем	2-5 баллов
716	ГОСТ Р 52129 п. 6.3-6.7				Отбор образцов	-
717	ГОСТ Р 52129 п. 7.2	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей	08.12	-	Зерновой состав - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса на ситах	0-100 %; 0-6100 г
718	ГОСТ Р 52129 п. 7.3				Истинная плотность	1,0-4,0 г/см3
719	ГОСТ Р 52129 п. 7.4				Средняя плотность	1,0-4,0 г/см3
720	ГОСТ Р 52129 п. 7.5				Пористость	0-100 %
721	ГОСТ Р 52129 п. 7.6				Набухание образцов из смеси порошка с битумом - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса на воздухе, в воде, до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
722	ГОСТ Р 52129 п. 7.7				Водостойкость	не менее 1,0
723	ГОСТ Р 52129 п. 7.8				Битумоемкость	0-100 г
724	ГОСТ Р 52129 п. 7.9				Гидрофобность	гидрофобный/негидрофобный
725	ГОСТ Р 52129 п. 7.10				Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %; 0-6100 г
726	ГОСТ Р 52129 п. 7.11.2				Содержание активизирующих веществ - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после выжигания	0-100 %; 0-6100 г
727	ГОСТ 11501	Битумы нефтяные	19.20.42	-	Глубина проникания иглы	0-40 мм
728	ГОСТ 11503		08.99.10		Условная вязкость	0-60 мин
729	ГОСТ 11504				Количество испарившегося разжижителя - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса битума до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
730	ГОСТ 11505				Растяжимость	0-1000 мм
731	ГОСТ 11506				Температура размягчения по кольцу и шару	0-110 °С
732	ГОСТ 11508				Сцепление битума с песком и мрамором	соответствие/ не соответствие
733	ГОСТ 18180				Изменение массы после прогрева	контрольному образцу
734	ГОСТ 11955 п. 5.1	Битумы нефтяные дорожные	19.20.42	-	Отбор проб	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
735	ГОСТ 11955 п. 5.2	жидкие	08.99.10		Сцепление битума с песком и мрамором	соответствие/ не соответствие контрольному образцу
736	ГОСТ 11955 п. 5.3				Условная вязкость	0-40 мм
737	ГОСТ 22245 п. 3.3			-	Изменение температуры размягчения после прогрева	0-50 °С
738	ГОСТ 33134				Индекс пенетрации	-1...+1
739	ГОСТ 33136				Глубина проникания иглы	0-40 мм
740	ГОСТ 33140				Старение под воздействием температуры и воздуха (изменение массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
741	ГОСТ 33142				Температура размягчения по кольцу и шару	0-110 °С
742	ГОСТ 2517				Отбо проб (твердые плавкие и неплавкие материалы)	-
743	ГОСТ 9812 п. 3.2	Битумы нефтяные изоляционные	19.20.42	-	Водонасыщаемость - расчетный метод	0-100 %
744	ГОСТ Р 52056 п. 6.1	Вязущие полимерно-битумные дорожные на основе	19.20.42	-	Однородность	соответствие/несоответствие
745	ГОСТ Р 52056 п. 6.2	блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол	08.99.10		Эластичность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: растяжимость образца	0-100 %; 0-1000 мм
746	ГОСТ 32845 п. 4.1.1	Герметики битумные для	20.30	-	Отбор проб	-
747	ГОСТ 32845 п. 4.2	дорожного строительства	20.52		Условное время отверждения	0-24 ч
748	ГОСТ 32845 п. 4.3		23.99 24.30		Однородность	наличие/отсутствие нерастворенных частиц на сите 2 мм
749	ГОСТ 32845 п. 4.4				Прочность сцепления (адгезия) с основанием методом отрыва	0-5 кН (0-25 МПа)
750	ГОСТ 32845 п. 4.6				Текучность	-
751	ГОСТ 32845 п. 4.7				Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0-6100 г
752	ГОСТ 32845 п. 4.9				Теплостойкость пленки	стойкая/нестойкая
753	ГОСТ 32845 п. 4.10				Плотность	1,0-4,0 г/см3
754					Усадка при охлаждении - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: размеры до и после охлаждения	0-100 %; 0-300 мм
755	ГОСТ 32845 п. 4.11				Температура размягчения по кольцу и шару	0...+150 град
756	ГОСТ 32845 п. 4.12				Температура хрупкости-ударным методом	-70...+150-град

1	2	3	4	5	6	7
757	ГОСТ 32845 п. 4.13	Мастики битумные для дорожного строительства	19.20.42 20.30.22	-	Эластичность при 0 град. - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: растяжимость образца	0-100 %; 0-1000 мм
758	ГОСТ 32845 п. 4.14				Эластичность при 0 град. после старения - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: растяжимость образца	0-100 %; 0-1000 мм
759	ГОСТ 32872 п. 10.4				Отбор проб	-
760	ГОСТ 25945 п. 3.5				Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0-6100 г
761	ГОСТ 32842 п. 4.2				Плотность	-
762		Эмульсии битумные и битумно-полимерные дорожные	19.20.42 08.99.10 23.99.13 23.99.12	-	Усадка при охлаждении - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: размеры до и после охлаждения	0-100 %; 0-300 мм
763	ГОСТ 32842 п. 4.3				Однородность	наличие/отсутствие нерастворенных частиц на сите 2 мм
764	ГОСТ 32842 п. 4.5				Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0-6100 г
765	ГОСТ 32842 п. 4.6				Температура размягчения по кольцу и шару	0-110 °C
766	ГОСТ 32842 п. 4.8				Адгезия с основанием методом отрыва	0-5 кН (0-10 МПа)
767	ГОСТ 32842 п. 4.12				Прочность на сдвиг клеевого соединения	0-5 кН (0-100 кг/см)
768	ГОСТ 32842 п. 4.13				Время отверждения	0-24 ч
769	ГОСТ 32842 п. 4.15				Время высыхания	0-24 ч
770	ГОСТ 32842 п. 4.16				Эластичность при 0 град. - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: растяжимость образца	0-100 %; 0-1000 мм
771	ГОСТ 32870 п. 10.4				Отбор образцов	-
772	ГОСТ Р 52128 п. 6.4	Эмульсии битумные и битумно-полимерные дорожные	19.20.42 08.99.10 23.99.13 23.99.12	-	Отбор образцов	-
773	ГОСТ Р 52128 п. 7.2				Содержание вяжущего с эмульгатором	0-100 %
774	ГОСТ Р 52128 п. 7.3				Устойчивость при перемешивании	смешивается/ не смешивается
775	ГОСТ Р 52128 п. 7.5				Условная вязкость	-
776	ГОСТ Р 52128 п. 7.7				Сцепление с поверхностью щебня	2-5 баллов
777	ГОСТ Р 52128 п. 7.8				Сцепление с минеральной частью смеси	2-5 баллов
778	ГОСТ Р 52128 п. 7.9				Свойство остатка после испарения воды	-
779	ГОСТ Р 52128 п. 7.10				Устойчивость при транспортировании	разделение/ неразделение на воду и вяжущее
780	ГОСТ Р 55420 п. 7.5-7.13	Эмульсии битумные дорожные	19.20.42	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
781	ГОСТ Р 55421	катيونные	08.99.10 23.99.13 23.99.12		Условная вязкость при +40 град.	0-60 мин
782	ГОСТ Р 55423					0-100 %
783	ГОСТ Р 55424					0-100 %
784	ГОСТ Р 55426					0-100 %
785	ГОСТ Р 55427					0-100 %
786	ГОСТ Р 52576 п. 4.2	Материалы для дорожной разметки (краски, эмали, пластичные материалы)	20.30 20.16	-	Координаты цветности	0,004-0,834
787	ГОСТ Р 52576 п. 4.3					0-100 %
788	ГОСТ Р 52576 п. 4.4					0-60 мин
789	ГОСТ Р 52576 п. 4.5					стойкий/нестойкий
790	ГОСТ Р 52576 п. 4.6					0-60 мин
791	ГОСТ Р 52576 п. 4.7	Изделия для дорожной разметки. Штучные формы	-	-	Массовая доля нелетучих веществ - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-210 г
792	ГОСТ Р 52576 п. 4.8					1-4 балла
793	ГОСТ Р 52576 п. 4.9					0-500 мкм
794	ГОСТ Р 52576 п. 4.10; 4.11					1,0-4,0 г/см ³
795	ГОСТ Р 52576 п. 4.12					0-110 °C
796	ГОСТ Р 53171 п. 3.1	Изделия для дорожной разметки. Штучные формы	-	-	Геометрические размеры	0-10000 мм
797	ГОСТ Р 53171 п. 3.2					0,004-0,834
798	ГОСТ Р 53171 п. 3.3					0-100 %
799	ГОСТ Р 53171 п. 3.4					0-60 мин
800	ГОСТ Р 53171 п. 3.5					стойкий/нестойкий
801	ГОСТ Р 53171 п. 3.6	Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики	-	-	Температура размягчения	0-110 град. C
802	ГОСТ Р 53173 п. 4.1.2					-
803	ГОСТ Р 53173 п. 4.2					соответствие/несоответствие
804	ГОСТ Р 53173 п. 4.3					не менее 1,5
805	ГОСТ Р 53173 п. 4.4					0-100 %; 0-6100 г
806	ГОСТ Р 53173 п. 4.5; прил. А	Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты	-	-	Содержание дефектных МСП и инородных частиц - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %
807	ГОСТ Р 53173 п. 4.6					стойкий/нестойкий
808	ГОСТ Р 53173 п. 4.7					стойкий/нестойкий
809	ГОСТ Р 53173 п. 4.8					стойкий/нестойкий
810	ГОСТ Р 53173 п. 4.9					стойкий/нестойкий
811	ГОСТ Р 54307 п. 4.1	Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты	-	-	Геометрические параметры полимерных лент	0-10000 мм
812	ГОСТ Р 54307 п. 4.2					0,004-0,834
813	ГОСТ Р 54307 п. 4.3					0-100 %
814	ГОСТ Р 54307 п. 4.6					0,1-0,7

1	2	3	4	5	6	7
815	ГОСТ Р 54307 п. 4.7				Стойкость к воздействию жидкостей (вода, хлорид натрия, гидроксид натрия)	стойкий/нестойкий
816	ГОСТ Р 50971 п. 6.1	Светоовращатели дорожные	27.40	-	Отбор образцов	-
817	ГОСТ Р 50971 п. 6.3				Колориметрические характеристики (координаты цветности, коэффициент яркости)	0,004-0,834; 0-100 %
818	ГОСТ Р 50971 п. 6.4.1				Механическая прочность (падение груза)	отсутствие/наличие повреждений
819	ГОСТ Р 50971 п. 6.4.2				Механическая прочность (устойчивость к мойке)	отсутствие/наличие повреждений
820	ГОСТ Р 50971 п. 6.5				Стойкость к статическому воздействию жидкостей и климатических факторов	отсутствие/наличие повреждений
821	ГОСТ Р 54809 п. 3.1	Разметка дорожная для автомобильных дорог общего пользования	-	-	Высота выступления над поверхностью	0-10000 мм
822	ГОСТ Р 54809 п. 3.2				Геометрические параметры	0-10000 мм
823	ГОСТ Р 54809 п. 3.5				Контроль цвета (кординаты цветности)	0,004-0,834
824	ГОСТ Р 54809 п. 3.6				Коэффициент яркости	0-100 %
825	ГОСТ 26804 п. 7.2	Ограждения дорожные металлические барьерного типа	28.99 25.11 25.12 30.20	-	Отбор образцов	-
826	ГОСТ 26804 п. 8.1				Качество применяемых материалов, качество защитного покрытия	соответствие/несоответствие
827	ГОСТ 26804 п. 8.2				Качество сварных швов	соответствие/несоответствие
828	ГОСТ 26804 п. 8.3				Линейные размеры	0-10000 мм
829	ГОСТ 26804 п. 8.4				Правильность расположения отверстий в секции, размеры, кривизна секций балок, криволинейность, волнистость	0-10000 мм
830	ГОСТ 26804 п. 8.5				Комплектность, упаковка, маркировка	соответствие/несоответствие
831	ГОСТ 25458 п. 3.2	Опоры деревянные дорожных знаков	16.23	-	Отбор образцов	-
832	ГОСТ 25458 п. 4.1				Размеры, отклонения	0-10000 мм
833	ГОСТ 25458 п. 4.2				Прямолнейность профиля	0-10000 мм
834	ГОСТ 25458 п. 4.4				Внешний вид	соответствие/несоответствие
835	ГОСТ 20022.6 п. 2.10				Глубина пропитки антисептиком	0-20 см
836	ГОСТ 25459 п. 4.1	Опоры железобетонные дорожных знаков	30.20 25.11 27.90	-	Прочность бетона	30-1500 кН (0-150 МПа)
837	ГОСТ 25459 п. 4.2				Морозостойкость (потеря массы, прочности) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса и прочность до и после испытаний	0-100 %, 0-6100 г; 0-1500 кН
838	ГОСТ 25459 п. 4.3				Водопроницаемость бетона	W2... W20
839	ГОСТ 25459 п. 4.4				Средняя плотность бетона	1,0-4,0 г/см3
840	ГОСТ 25459 п. 4.6				Сила натяжения арматуры	10-65 кН
841	ГОСТ 25459 п. 4.7				Размеры, отклонения	0-100000 мм

1	2	3	4	5	6	7
842	ГОСТ 25459 п. 4.7				Дефекты, качество поверхности	соответствие/несоответствие
843	ГОСТ Р 56338 прил. А	Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные, применяемые в промышленном, гражданском, гидротехническом, гидромелиоративном, транспортном и ландшафтном строительстве	-	-	Прочность геосотовых материалов	0-5 кН (0-50 кН/м)
844	ГОСТ Р 56338 прил. Б				Прочность шва	0-5 кН
845	ГОСТ Р 56586 п. 7.10				Отбор образцов	-
846	ГОСТ Р 56586 п. 8.5				Линейные размеры, внешний вид, дефекты	0-1000 мм
847	ГОСТ Р 56586 п. 8.6				Прочность при разрыве, предел текучести, относительное удлинение	0-5 кН (0-100 МПа); 0-1000 мм
848	ГОСТ Р 56586 п. 8.7				Секущий модуль (метод 1)	0-5 кН (0-100 МПа)
849	ГОСТ Р 56586 п. 8.8				Сопроотивление раздиру	0-5 кН (0-100 кН/м)
850	ГОСТ Р 56586 п. 8.10				Гибкость на стержне диаметром 5 мм	наличие/отсутствие видимых дефектов
851	ГОСТ Р 56586 п. 8.11				Потеря прочности через 30 циклов замораживания-оттаивания	0-100 %
852	ГОСТ Р 56586 п. 8.12				Потеря прочности после старения - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: прочность до и после испытаний	0-100 %; 0-1500 кН
853	ГОСТ Р 56586 п. 8.15	Материалы геосинтетические Материалы геотекстильные Материалы геосинтетические для дорожного строительства			Упаковка, маркировка	соответствие/несоответствие
854	ГОСТ ISO 9862				Отбор образцов	-
855	ГОСТ Р 50277				Поверхностная плотность	1,0-100,0 г/см ²
856	ГОСТ Р 55030				Прочность при растяжении, удлинение	0-5 кН (0-25 кН/м); 0-100 мм
857	ГОСТ Р 55032				Устойчивость к замораживанию-оттаиванию (потеря прочности)	0-100 %
858	ГОСТ Р 55033				Гибкость при отрицательных температурах	наличие/отсутствие видимых дефектов
859	ГОСТ Р 55034				Теплостойкость (потеря прочности)	0-100 %, 0-1500 кН
860	ГОСТ Р 55035				Устойчивость к агрессивным средам (потеря прочности)	0-100 %, 0-1500 кН
861	ГОСТ 25592 п. 2.10	Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов	08.12	-	Отбор проб	-
862	ГОСТ 25592 п. 3.1				Зерновой состав, остаток на сите 008 - расчетный метод	0-100 %; 0-6100 г
863	ГОСТ 25592 п. 3.2				Насыпная плотность	500-3000 кг/м ³
864	ГОСТ 25592 п. 3.5				Равномерность изменения объема (кипичение в воде)	выдержали/не выдержали
865	ГОСТ 25592 п. 3.6				Стойкость к распадам (потеря массы)	0-100 %
866					Морозостойкость (потеря массы)	0-100 %
867	ГОСТ 25592 п. 3.7				Морозостойкость (потеря массы)	0-100 %
868	ГОСТ 25592 п. 3.8				Влажность	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
869	ГОСТ 28013 п. 5.4	Растворы строительные	23.64.10 20.59.59 23.20.13	-	Отбор проб	-
870	ГОСТ 28013 п. 6.3				Эффективность добавок	соответствие/несоответствие
871	ГОСТ 28013 п. 6.4				Концентрация раствора добавок	-
872	ГОСТ 28013 п. 6.8				Температура смеси	0-100 °C
873	ГОСТ 5802 п. 2				Подвижность смеси (марка)	Пк1-Пк4 (1-14 см)
874	ГОСТ 5802 п. 3				Плотность смеси	-
875	ГОСТ 5802 п. 4				Расслаиваемость смеси	0-100 %
876	ГОСТ 5802 п. 5				Водоудерживающая способность смеси	0-100 %
877	ГОСТ 5802 п. 6				Прочность раствора на сжатие	0-100; 0-1500 кН (0-20; 0-150 МПа)
878	ГОСТ 5802 п. 7	Растворы строительные для каменной кладки	23.64.10 20.59.59 23.20.13	-	Плотность раствора	500-2000 кг/м3
879	ГОСТ 5802 п. 8				Влажность раствора	0-100 %
880	ГОСТ 5802 п. 9				Водопоглощение раствора	0-100 %
881	ГОСТ 5802 п. 10				Морозостойкость раствора (потеря массы, прочности)	0-100 %
882	ГОСТ 5802 прил. 1				Прочность раствора из швов кладки	0-100 кН (0-200 кгс/см2)
883	ГОСТ Р 57338				Прочность при сжатии и изгибе	0-1500 кН (0-300 МПа)
884	ГОСТ 31356 п. 3.1; 3.2	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем	23.64.10 20.59.59 23.20.13	-	Отбор проб, подготовка образцов	-
885	ГОСТ 31356 п. 4				Подвижность по кольцу	0-350 мм
886	ГОСТ 31356 п. 5				Водопоглощение при капиллярном подсосе	0-2,5 кг/м ² · ч ^{0,5}
887	ГОСТ 31356 п. 6				Прочность сцепления с основанием	0-5 кН (0-2 МПа)
888	ГОСТ 31356 п. 7				Морозостойкость растворов и дисперсных смесей (потеря массы, прочности)	0-100 %
889	ГОСТ 31356 п. 8				Морозостойкость контактной зоны (снижение адгезии)	0-100 %
890	ГОСТ 31357 п. 6.3				Отбор проб	-
891	ГОСТ 31358 п. 7.11				Истираемость (износ)	0,0-20 г/см2
892	ГОСТ 31376 п. 4	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем	23.64.10 20.59.59 23.20.13	-	Отбор проб	-
893	ГОСТ 31376 п. 5.1				Влажность (метод высушивания)	0-100 %
894	ГОСТ 31376 п. 5.2				Зерновой состав (ситовый метод)	0-100 %
895	ГОСТ 31376 п. 6.2				Подвижность	0-350 мм; 0-200 мм
896	ГОСТ 31376 п. 6.3				Схватывание	-
897	ГОСТ 31376 п. 6.4				Водоудерживающая способность	0-100 %
898	ГОСТ 31376 п. 7.1				Сцепление (адгезия)	0-5 кН (0-2 МПа)

1	2	3	4	5	6	7
899	ГОСТ 31376 п. 7.2				Прочность на сжатие и изгиб	0-1500 кН (0-300 МПа)
900	ГОСТ 31377 п. 7.3				Зерновой состав	0-100 %
901	ГОСТ 31386 п. 6.3	Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем	23.64.10 20.59.59 23.20.13	-	Отбор проб	-
902	ГОСТ 31386 п. 7.3				Зерновой состав	0-100 %
903	ГОСТ 31387 п. 6.3	Смеси сухие строительные шпательные на гипсовом вяжущем	23.64.10 20.59.59 23.20.13	-	Отбор проб	-
904	ГОСТ 31387 п. 7.3				Зерновой состав	0-100 %
905	ГОСТ 31387 п. 7.4 прил. А				Стойкость к образованию трещин в течение 7 суток	наличие/отсутствие трещин
906	ГОСТ 33083 п. 7.7	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ	23.64.10 20.59.59 23.20.13	-	Стойкость к образованию усадочных трещин	наличие/отсутствие трещин
907	ГОСТ 33083 п. 7.8	Смеси сухие строительные шпательные на цементном вяжущем	23.64.10 20.59.59 23.20.13	-	Стойкость к ударным воздействиям	стойкий/нестойкий
908	ГОСТ 33699 п. 6.3				Отбор проб	-
909	ГОСТ 33699 п. 7.4 прил. А				Стойкость к образованию усадочных трещин в течение 1-7 суток	наличие/отсутствие трещин
910	ГОСТ Р 56387 п. 6.3	Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем	23.64.10 20.59.59 23.20.13	-	Отбор проб	-
911	ГОСТ Р 56387 п. 7.4 прил. А				Стойкость к сползанию (смещение)	0-250 мм
912	ГОСТ Р 56387 п. 7.5 прил. Б				Способность к смачиванию (время смачивания)	0-60 мин
913	ГОСТ Р 56387 п. 7.6 прил. В				Прочность клеевого соединения	0-5 кН (0-2 МПа)
914	ГОСТ Р 56686 п. 6.3	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем с использованием керамзитового песка	23.64.10 20.59.59 23.20.13	-	Отбор проб	-
915	ГОСТ Р 56686 п. 7.10				Цвет	соответствие/несоответствие эталону
916	ГОСТ Р 56703 п. 6.5	Смеси сухие строительные	23.64.10	-	Отбор проб	-
917	ГОСТ Р 56703 п. 7.6 прил. А	гидроизоляционные проникающие капиллярные на цементном вяжущем	20.59.59 23.20.13	-	Водонепроницаемость	W2...W20
918					Морозостойкость (потеря прочности)	0-100 %
919	ГОСТ Р 57796 п. 6.3	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем с использованием керамзитового песка для кладочных растворов	23.64.10 20.59.59 23.20.13	-	Отбор проб	-
920	ГОСТ Р 54358 п. 6.1; 6.2	Составы декоративные	23.64.10	-	Отбор образцов	-
921	ГОСТ Р 54358 п. 7.5	штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями	20.59.59 23.20.13	-	Стойкость к образованию усадочных трещин	наличие/отсутствие трещин
922	ГОСТ Р 54358 п. 7.7				Прочность сцепления с бетонным основанием	0-5 кН (0-2 МПа)
923	ГОСТ Р 54358 п. 7.11				Паропроницаемость	0-2,5 кг/м ² · ч ^{0,5}
924	ГОСТ Р 54359 п. 6.2	Составы клеевые, базовые,	23.64.10	-	Отбор образцов	-

1	2	3	4	5	6	7
925	ГОСТ Р 54359 п. 7.4	выравнивающие шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями	20.59.59 23.20.13		Устойчивость к стеканию с вертикальных поверхностей	сохранение/не сохранение исходного положения
926	ГОСТ Р 54359 п. 7.5				Стойкость к образованию усадочных трещин	наличие/отсутствие трещин
927	ГОСТ Р 54359 п. 7.7				Прочность сцепления с бетонным основанием	0-5 кН (0-2 МПа)
928	ГОСТ Р 54359 п. 7.8				Прочность сцепления с пенополистиролом	0-5 кН (0-2 МПа)
929	ГОСТ Р 54359 п. 7.9				Прочность сцепления с пенополистиролом после выдержки в воде	0-5 кН (0-2 МПа)
930	ГОСТ Р 58277 п. 3.1	Смеси сухие строительные на цементном вяжущем	23.64.10	-	Отбор проб	-
931	ГОСТ Р 58277 п. 4		20.59.59		Подвижность по распылу кольца	0-250 мм
932	ГОСТ Р 58277 п. 5		23.20.13		Подвижность по распылу конуса	0-250 мм
933	ГОСТ Р 58277 п. 6				Водоудерживающая способность	0-100 %
934	ГОСТ Р 58277 п. 7				Предел прочности при сжатии и изгибе	0-1500 кН (0-300 МПа)
935	ГОСТ Р 58277 п. 8				Капиллярное водопоглощение	$0-2,5 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5}$
936	ГОСТ Р 58277 п. 9				Прочность сцепления (адгезия) с основанием	0-5 кН (0-2 МПа)
937	ГОСТ Р 58277 п. 10				Морозостойкость затвердевшего раствора (потеря прочности)	0-100 %
938	ГОСТ Р 58277 п. 11				Морозостойкость контактной зоны (снижение адгезии)	0-100 %
939	ГОСТ Р 58278 п. 7.3	Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем: шпаклевочные, клеевые, штукатурные для внутренних работ	23.64.10	-	Содержание зерен более 0,63 мм и более 0,20 мм	0-100 %
940	ГОСТ Р 58275 п. 7.3		20.59.59		Содержание зерен наибольшей крупности	0-100 %
941	ГОСТ Р 58276 п. 4		23.20.13		Отбор проб	-
942	ГОСТ Р 58276 п. 5.1				Влажность сухих смесей	0-100 %
943	ГОСТ Р 58276 п. 5.2				Содержание зерен заполнителя наибольшей крупности - расчетный метод. Масса на ситах	0-100 %
944	ГОСТ Р 58276 п. 6.2				Подвижность	0-14 см
945	ГОСТ Р 58276 п. 6.3				Время жизни растворной смеси	0-4 ч
946	ГОСТ Р 58276 п. 6.4				Водоудерживающая способность - расчетный метод.	0-100 %
947	ГОСТ Р 58276 п. 6.5				Выход раствора из 1 кг сухой смеси	-
948	ГОСТ Р 58276 п. 7.1				Прочность сцепления с основанием	0-5 кН (0-2 МПа)
949	ГОСТ Р 58276 п. 7.2				Прочность на сжатие и растяжение при изгибе	0-1500 кН (0-300 МПа)
950	ГОСТ Р 58276 п. 7.3				Стойкость к образованию трещин	наличие/отсутствие трещин
951	ГОСТ 30353	Полы производственных зданий и сооружений		-	Стойкость к ударным воздействиям (масса груза)	0,5-20 кг

1	2	3	4	5	6	7
952	ГОСТ 24332	Кирпич и камни силикатные	23.61 26.61 26.40	-	Прочность при сжатии (ультразвуковым методом)	10-999,9 мс
953	ГОСТ 7025 п. 2	Кирпич и камни керамические и силикатные	23.61 26.61 26.40	-	Водопоглощение при атмосферном давлении в воде при температуре 20±5 град - расчетный метод. Масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0-6100 г
954	ГОСТ 7025 п. 4				Водопоглощение при атмосферном давлении в кипящей воде - расчетный метод. Масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0-6100 г
955	ГОСТ 7025 п. 5				Средняя плотность	1,0-3,0 г/см ³
956	ГОСТ 7025 п. 6				Истинная плотность	1,0-4,0 г/см ³
957	ГОСТ 7025 п. 7				Морозостойкость при объемном замораживании (потеря прочности, потеря массы, дефекты внешнего вида)	0-100 %; наличие/отсутствие повреждений
958	ГОСТ 32311 п. 6.5 табл. 2	Кирпич керамический клинкерный	23.32	-	Отбор образцов	-
959	ГОСТ 32311 п. 7.3; 7.4	для мощения	23.61		Размеры, отклонения, размеры дефектов	0-500 мм
960	ГОСТ 32311 п. 7.5				Предел прочности при сжатии и изгибе	0-1500 кН (0-50 МПа)
961	ГОСТ 530 п. 6.5 табл. 8	Кирпич и камень керамические	23.32	-	Отбор образцов	-
962	ГОСТ 530 п. 7.3		23.61		Размеры, отклонения, размеры дефектов	0-10000 мм
963	ГОСТ 530 п. 7.4				Правильность формы	соответствие/несоответствие
964	ГОСТ 530 п. 7.5				Наличие известковых включений (глубина, площадь)	0-10 мм; 0-10 %
965	ГОСТ 530 п. 7.6				Пустотность	0-100 %
966	ГОСТ 530 п. 7.7				Начальная абсорбция воды	-
967	ГОСТ 530 п. 7.8				Наличие высолов	наличие/отсутствие
968	ГОСТ 530 п. 7.10				Предел прочности при сжатии	0-1500 кН (0-50 МПа)
969	ГОСТ 530 прил. Б				Повреждения при испытании на морозостойкость	наличие/отсутствие
970	ГОСТ Р 56688 п. 6.4 табл. 1	Черепица керамическая	23.31	-	Отбор образцов	-
971	ГОСТ Р 56688 п. 7.3				Геометрические размеры	0-10000 мм
972	ГОСТ Р 56688 п. 7.4				Правильность формы	соответствие/несоответствие
973	ГОСТ Р 56688 п. 7.5				Кроющие размеры	0-10000 мм
974	ГОСТ Р 56688 п. 7.6				Масса	0-60 кг
975	ГОСТ Р 56688 п. 7.7				Водонепроницаемость	наличие/отсутствие
976	ГОСТ Р 56688 п. 7.8				Отколы	капель
977	ГОСТ Р 56688 п. 7.9				Разрушающая нагрузка при изгибе	наличие/отсутствие отколов
978	ГОСТ 379 п. 6.5 табл. 2	Кирпич, камни, блоки и	23.61	-	Отбор образцов	0-1500 кН

1	2	3	4	5	6	7
979	ГОСТ 379	7.1; 7.2			Размеры, отклонения	0-1000 мм
980	ГОСТ 379	7.3			Параллельность граней	0-10000 мм
981	ГОСТ 379	7.4			Глубина отбитостей и притупленностей	0-250 мм
982	ГОСТ 379	7.5			Шероховатость и срывы граней	соответствует/не соответствует
983	ГОСТ 379	7.6			Число включений	0-25
984	ГОСТ 379	7.7			Дефекты	наличие/отсутствие
985	ГОСТ 379	7.8			Цвет (оттенок цвета)	соответствие/ несоответствие
986	ГОСТ 379	7.11			Прочность сцепления декоративного покрытия	эталону
987	ГОСТ 8462		-	-	Прочность при сжатии и изгибе	0-5 кН (0-2 МПа) 0-1500 кН; 0-100 кН (0-50 МПа)
988	ГОСТ 24992		-	-	Прочность сцепления в кладке	5-50 кН
989	Прибор ОНИКС-ОС.2 Измеритель прочности сцепления в кладке. Руководство по эксплуатации НКИП.408221.100РЭ		-	-	Прочность сцепления в кладке	5-50 кН
991	Измеритель теплопроводности ИТП-МГ 4. Руководство по эксплуатации	Строительные материалы, теплоизоляционные материалы	-	-	Теплопроводность и тепловое сопротивление при стационарном тепловом режиме	0,02-1,5 Вт/мК; 0,01-1,5 м ² К/Вт
992	ГОСТ 17537 п. 1		19.20.42	-	Массовая доля летучих и нелетучих веществ	0-100 %
993	ГОСТ 29318	Материалы лакокрасочные	20.30.22 20.17.10		Совместимость продукта с окрашиваемой поверхностью (внешний вид, цвет, адгезия)	соответствие/ несоответствие
994	ГОСТ 31974 п. 8.2.4				Прочность при изгибе вокруг цилиндрического стержня (прибор тип 3)	эталону
995	ГОСТ 19007				Время и степень высыхания	наличие/отсутствие растрескивания, отслаивания
996	ГОСТ 8420 п. 2; 3.2				Условная вязкость	степень 1-7; 0-72 ч
997	ГОСТ 15140 п. 2				Адгезия (метод решетчатых надрезов)	0-600 с
998	ГОСТ 15140 п. 4				Адгезия (метод параллельных надрезов)	1-4 балл
999	ГОСТ 4765				Прочность при ударе	1, 3 балл
1000	ГОСТ 31939				Массовая доля нелетучих веществ - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	наличие/отсутствие механических повреждений 0-100 %; 0-210 г
1001	ГОСТ 31973				Степень перетирания	0-100 мкм

1	2	3	4	5	6	7
1002	ГОСТ 31992.1				Плотность (пикнометрический метод)	1,0-4,0 г/см ³
1005	ГОСТ 8784 п. 1				Укрывистость (визуальный метод)	соответствие/несоответствие
1006	Гриндометр Константа-Клин-100. Руководство по эксплуатации	Материалы лакокрасочные		-	Степень перетир	0-100 мкм
1007	Пикнометр металлический Константа-П. Руководство по эксплуатации	Материалы лакокрасочные		-	Плотность пикнометрическим методом	1,0-4,0 г/см ³
1008	ГОСТ 9.403	Покрытия лакокрасочные	20.30	-	Стойкость к статическому действию жидкостей	стойкое/нестойкое
1009	ГОСТ 9.401 п. 2.4.1; 2.4.9		24.30	-	Стойкость к климатическим факторам	стойкое/нестойкое
1010	ГОСТ 9980.1		20.30	-	Отбор проб	-
1011	ГОСТ 27037				Устойчивость к переменным температурам	стойкое/нестойкое
1012	ГОСТ 6806				Эластичность пленки при изгибе	выдержал/не выдержал
1013	ГОСТ 31993				Толщина лакокрасочного покрытия	0-2 мм
1014	ГОСТ 18299				Прочность при растяжении, удлинение	0-50 тс
1015	ГОСТ 21513				Водо- и влагопоглощение - расчетный метод.	0-100 %; 0-210 г;
					Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	02100 г
1016	ГОСТ 27271				Жизнеспособность (срок годности)	0-20 лет
1017	ГОСТ 29319				Визуальное сравнение цвета	соответствие/несоответствие
1018	ГОСТ 27890				Адгезионная прочность нормальным отрывом	тствие
1019	ГОСТ 27325				Адгезия к древесине	0-5 кН (0-5 МПа)
1020	ГОСТ 9980.4				Маркировка	0-5 кН (0-15 МПа)
						соответствие/несоответствие
1021	ГОСТ 31149	Материалы лакокрасочные	20.30	-	Адгезия решетчатыми надрезами	тствие
1022	ГОСТ 32299				Адгезия методом отрыва	0-5 баллов
1023	ГОСТ 32702.2				Адгезия методом X-надреза	0-5 кН (0-15 МПа)
1024	ГОСТ 33352				Водопоглощение	0-8 балл
1025	ГОСТ 33355				Паропроницаемость метод чашки	0-10 кг/м ² · ч ^{0,5}
1026	Адгезиометр-нож Константа КНП. Руководство по эксплуатации	Покрытия лакокрасочные	-	-	Адгезия методом решетчатых надрезов (шаг лезвий 1, 2, 3 мм)	-
1027	ОНИКС-1.АП. Измеритель прочности сцепления покрытий. Руководство по эксплуатации НК ИП.40822.100РЭ	Строительные материалы	-	-	Прочность сцепления методом отрыва	0-5 кН (0-15 МПа)

1	2	3	4	5	6	7
1028	ГОСТ 262	Резина		-	Сопроотивление раздиру (раздвоенный образец)	0-5 кН (0-330 кН/м)
1029	ГОСТ 4648	Пластмассы	22.29	-	Статический изгиб	0-5 кН (0-2800 МПа)
1030	ГОСТ 4650				Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	0-100 %, 0-6100 г
1031	ГОСТ 4651				Прочность на сжатие	0-5 кН (0-15 МПа)
1032	ГОСТ 9550				Модуль упругости при растяжении, сжатии и изгибе	0-5 кН (0-15 МПа)
1033	ГОСТ 11262				Растяжение	0-50 тс; 0-5 кН (0-1250 МПа; 0-12,5 МПа);
1034	ГОСТ 15139 п. 3; 4				Плотность	0,1-2,0 г/см ³
1035	ГОСТ 32018 п. 5.5 табл. 9	Изделия строительно-дорожные из природного камня	23.70.12 23.61.11	-	Отбор образцов	-
1036	ГОСТ 32018 п. 6.1				Размеры, правильность формы	0-10000 мм
1037	ГОСТ 32018 п. 6.2				Отклонение от плоскостности	0,5-11 мм
1038	ГОСТ 32018 п. 6.3				Перпендикулярность	0-10000 мм
1039	ГОСТ 32018 п. 6.4				Радиус кривизны	0-10000 мм
1040	ГОСТ 32018 п. 6.5 прил. А				Неровность рельефа	соответствие/несоответствие
1041	ГОСТ 21924.0 4.1	Плиты железобетонные для покрытий городских дорог	23.61 23.69	-	Прочность и трещиностойкость	выдержал/не
1042	ГОСТ 21924.0 4.2				Прочность бетона на сжатие и растяжение при изгибе	30-1500 кН (0-150 МПа)
1043	ГОСТ 21924.0 4.3				Морозостойкость (потеря массы, прочности) - расчетный метод. Масса и прочность до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-1500 кН
1044	ГОСТ 21924.0 4.4				Водонепроницаемость бетона	W2...W20
1045	ГОСТ 21924.0 4.7				Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси	0,15 %
1046	ГОСТ 21924.0 4.9				Напряжение арматуры	10-65 кН
1047	ГОСТ 21924.0 4.11				Размеры, отклонения	0-10000 мм
1048	ГОСТ 21924.0 4.11				Неплоскостность	0-10000 мм
1049	ГОСТ 21924.0 4.11				Толщина защитного слоя бетона, положение арматуры	2-170 мм
1050	ГОСТ 21924.0 4.11				Качество поверхности	соответствие/несоответствие
1051	ГОСТ 21924.0 4.11				Внешний вид	соответствие/несоответствие
1052	ГОСТ 21924.1				Конструкция, размеры	0-10000 мм
1053	ГОСТ 21924.2				Конструкция, размеры	0-10000 мм
1054	ГОСТ 21924.3				Конструкция, размеры	0-10000 мм
1055	ГОСТ 25912 7.8				Трещиностойкость	выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
1056	ГОСТ Р 56600 п. 8.12; 8.13	Плиты железобетонные предварительно напряженные дорожные	24.10	-	Прочность, трещиностойкость	выдержал/не выдержал
1057	ГОСТ 24547 п. 7.1	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог	23.61.12	-	Прочность и трещиностойкость	выдержал/не выдержал
1058	ГОСТ 24547 п. 7.8; 7.10				Сопротивление просачиванию воды	наличие/отсутствие потеков и просачивания воды
1059	ГОСТ 6927 п. 2.4	Плиты бетонные и железобетонные фасадные	23.70	-	Отбор образцов	-
1060	ГОСТ 6927 п. 2.7		23.61		Цвет, внешний вид	соответствие/ несоответствие образцам-эталонам
1061	ГОСТ 6927 п. 2.8; 2.9		23.61	-	Неперпендикулярность, неплоскостность	0-10000 мм
1062	ГОСТ 8020 п. 7.9	Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев	23.69		Размеры	0-10000 мм
1063	ГОСТ 9561 п. 6.1	Плиты-перекрытия железобетонные многослойные для зданий и сооружений	23.61 23.69	--	Прочность, жесткость, трещиностойкость	выдержал/не выдержал
1064	ГОСТ 9561 п. 6.2				Прочность, передаточная, отпускная прочность	0-1500 кН (0-150
1065	ГОСТ 9561 п. 6.10				Толщина защитного слоя бетона, расположение арматуры	2-170 мм
1066	ГОСТ 11118 п. 8.2	Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий		-	Прочность бетона	0-1500 кН (0-150 МПа)
1067	ГОСТ 11118 п. 8.5				Влажность бетона - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %; 0-6100 г
1068	ГОСТ 11118 п. 8.8				Прочность сцепления отделочных слоев с основанием	0-5 кН (0-2 МПа)
1069	ГОСТ 19570 п. 2.4	Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий	23.61	-	Отбор образцов	-
1070	ГОСТ 19570 п. 2.7		23.69		Неплоскостность	0-10000 мм
1071	ГОСТ 19570 п. 2.10				Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %; 0-6100 г
1072	ГОСТ 19570 п. 2.11				Морозостойкость (потеря массы, прочности) - расчетный метод. Масса и прочность до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-1500 кН
1073	ГОСТ 21520 п. 2.7	Блоки из ячеистых бетонов	23.61	-	Отбор образцов	-
1074	ГОСТ 21520 п. 3.1; 3.3	стенные мелкие	23.69 26.6		Повреждения, дефекты, их размеры	0-10000 мм
1075	ГОСТ 31360 п. 6.5-прил. А	Изделия стеновые неармированные	23.70	-	Отбор образцов	-
1076	ГОСТ 31360 п. 7.1	из ячеистого бетона автоклавного твердения	23.61 23.99		Разность длин диагоналей, размеры, отклонения	0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1077	ГОСТ 33126 табл. 2; 3, 4	Блоки керамзитобетонные стеновые	26.61	-	Отбор образцов	-
1078	ГОСТ 33126 п. 7.1-7.5		23.61	-	Размеры, отклонения, дефекты	0-10000 мм
1079	ГОСТ 33126 п. 7.6				Цвет	соответствие/ несоответствие образцам-эталоном
1080	ГОСТ 5742 п. 3.6-3.8	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные	23.99	-	Отбор образцов	-
1081	ГОСТ 5742 п. 4.1; 4.2		23.61	-	Линейные размеры, отклонения	0-10000 мм
1082	ГОСТ 5742 п. 4.6; 4.7				Отклонение от перпендикулярности, однородность	0,10000 мм
1083	ГОСТ 5742 п. 4.8; 4.9				Дефекты	наличие/отсутствие
1084	ГОСТ 19222 п. 2.4	Арболит и изделия из него	23.99	-	Отбор образцов	-
1085	ГОСТ 19222 п. 3.2 прил. 3		23.65	-	Качество органических заполнителей	соответствие/несоответствие
1086	ГОСТ 19222 п. 3.3 прил. 4				Пригодность заполнителя	пригоден/непригоден
1087	ГОСТ 19222 п. 3.6				Прочность	30-1500 кН (0-150 МПа)
1088	ГОСТ 19222 п. 3.8 прил. 6				Однородность плотности	-
1089	ГОСТ 19222 п. 3.14	Изделия архитектурно-строительные из природного камня			Размеры, отклонения	0-10000 мм
1090	ГОСТ 19222 п. 3.15				Масса	0-500 кг
1091	ГОСТ 23342 п. 3.5.5		23.70.12	-	Отбор проб	-
1092	ГОСТ 23342 п. 3.6.2-6.6		23.61.11		Размеры, отклонения	0-10000 мм
1093	ГОСТ 23342 п. 3.6.7		23.70		Качество лицевой поверхности	соответствие/несоответствие
1094	ГОСТ 24099 п. 6.2 табл. 7	Плиты декоративные на основе природного камня	23.70.12	-	Отбор образцов	-
1095	ГОСТ 24099 п. 7.1-7.4		23.61.11		Размеры, отклонения, качество поверхности	0-10000 мм
1097	ГОСТ 30629 п. 5	Материалы и изделия облицовочные из горных пород	23.70	-	Отбор образцов, изготовление	-
1099	ГОСТ 30629 п. 6.3.1				Средняя плотность	1,0-3,0 г/см ³
1100	ГОСТ 30629 п. 6.3.2				Истинная плотность пикнометрическим методом	1,0-4,0 г/см ³
1101	ГОСТ 30629 п. 6.3.3				Истинная плотность ускоренным методом	1,0-3,0 г/см ³
1102	ГОСТ 30629 п. 6.3.4				Пористость	0-100 %
1103	ГОСТ 30629 п. 6.4				Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0-6100 г
1104	ГОСТ 30629 п. 6.5				Прочность при сжатии	0-1500 кН (0-150 МПа)
1105	ГОСТ 30629 п. 6.6				Прочность на растяжении при изгибе	0-1500 кН (0-450 МПа)
1106	ГОСТ 30629 п. 6.7				Сопротивление ударным воздействиям	-
1107	ГОСТ 30629 п. 6.8				Истираемость	0,0-2,0 г/см ²
1108	ГОСТ 30629 п. 6.10				Морозостойкость (потеря массы, прочности) - расчетный метод. Масса и прочность до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-1500 кН

1	2	3	4	5	6	7
1109	ГОСТ 30629 п. 6.11				Кислотостойкость (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-210 г; 0-2100 г
1110	ГОСТ 30629 п. 6.12				Солестойкость (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-210 г; 0-2100 г
1111	ГОСТ 4001 табл. 5	Камни стеновые из горных пород, в т.ч. бутовый камень	23.70	-	Отбор образцов	-
1112	ГОСТ 4001 п. 6.1; 6.3; 6.4				Размеры, отклонения	0-10000 мм
1113	ГОСТ 4001 п. 6.2				Качество лицевой поверхности, дефекты	соответствие/несоответствие
1114	ГОСТ 4001 п. 6.7				Качество лицевой поверхности	соответствие/несоответствие
1115	ГОСТ 4001 п. 6.9				Размеры кусков бутового камня	образцам-эталонам
1116	ГОСТ 4001 п. 6.10				Содержание глины в комках - расчетный показатель.	0-10000 мм
					Необходимые показатели для расчета: масса пробы до и после испытаний	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1117	ГОСТ 4001 п. 6.11				Прочность (испытание на прессе, сжатие в цилиндре)	0-1500 кН (0-450 МПа)
1118	ГОСТ 4001 п. 6.12	Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий			Морозостойкость (потеря массы, прочности) - расчетный метод. Масса и прочность до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-1500 кН
1119	ГОСТ 4001 п. 6.13				Средняя плотность	1,0-4,0 г/см ³
1120	ГОСТ 4001 п. 6.14				Насыпная плотность	1000-3000 кг/м ³
1121	ГОСТ 9479 п. 6.5				Отбор проб	-
1122	ГОСТ 9479 п. 7.1-7.3	Плиты облицовочные из природного камня	23.70.12 23.61.11 23.70	-	Размеры, отклонения, дефекты	0-10000 мм
1123	ГОСТ 9480 п. 4.5 таблица 1				Отбор проб	-
1124	ГОСТ 9480 п. 5.1; 5.5				Внешний вид, фактура лицевой поверхности	соответствие/несоответствие
1125	ГОСТ 9480 п. 5.2-5.4				Размеры, отклонения	образцам-эталонам
1126	ГОСТ 13996 табл. 5; 6	Плитки керамические фасадные и ковры из них	23.31	-	Отбор образцов	0-10000 мм
1127	ГОСТ 13996 п. 7				Цвет, рифление, наличие цека	-
1128	ГОСТ 27180 п. 3; 4				Внешний вид	соответствие/несоответствие
1129	ГОСТ 27180 п. 5				Размеры, форма	т.т.т.т.т.т.
1130	ГОСТ 27180 п. 6	Плитки керамические	23.31	-	Прочность приклеивания плиток	соответствие/несоответствие
					Плиток	т.т.т.т.т.т.

1	2	3	4	5	6	7
1131	ГОСТ 27180 п. 7				Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0-6100 г
1132	ГОСТ 27180 п. 8				Предел прочности при изгибе	0-1500 кН (0-450 МПа)
1133	ГОСТ 27180 п. 9				Износостойкость	износостойкие/неизносостойкие
1134	ГОСТ 27180 п. 11				Термическая стойкость глазури	наличие/отсутствие повреждений
1135	ГОСТ 27180 п. 12				Морозостойкость	наличие/отсутствие повреждений
1136	ГОСТ 27180 п. 13				Химическая стойкость глазури	стойкий/нестойкий
1137	ГОСТ 27180 п. 14				Твердость лицевой поверхности по Моосу	1-10 балл
1138	ГОСТ 28089	Конструкции строительные стеновые	23.61	-	Прочность сцепления с основанием облицовочных плиток	0-5 кН (0-2 МПа)
1139	ГОСТ 6141 п. 2.3.3; 2.3.5	Плитки керамические	23.31	-	Отбор проб	-
1140	ГОСТ 6141 п. 3.2	глазурованные для внутренней облицовки стен			Качество упаковки, маркировки	соответствие/несоответствие
1141	ГОСТ 6787 п. 6.5; 6.6 таблица 4	Плитки керамические для полов	23.31	-	Отбор образцов	-
1142	ГОСТ 6787 п. 7.2				Прочность при изгибе	0-1500 кН (0-450 МПа)
1143	ГОСТ Р 56207 п. 8.5 табл. 6	Плиты и плитки из искусственного камня на основе природного кварца	23.70.12	-	Отбор проб	-
1144	ГОСТ Р 56207 п. 9.1-9.6	Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них	23.61.11	-	Внешний вид, размеры, отклонения	0-10000 мм
1145	ГОСТ 17057 п. 2.2 - 2.4 таблица 2		23.19	-	Отбор образцов	-
1146	ГОСТ 17057 п. 3.1; 3.2				Размеры	0-1000 мм
1147	ГОСТ 17057 п. 3.3				Внешний вид, цвет, фактура	соответствие/несоответствие
1148	ГОСТ 17057 п. 3.4				Прочность склейки (отрыв плиток при свертывании)	образцам-эталонам
1149	ГОСТ 6266 п. 7.7; 7.8	Листы гипсокартонные	23.62	-	Отбор проб	0-100 %
1150	ГОСТ 6266 п. 8.1; 8.2		16.21		Внешний вид, размеры, отклонения	-
1151	ГОСТ 6266 п. 8.3		26.66		Масса 1 м ² (поверхностная плотность)	0-10000 мм
1152	ГОСТ 6266 п. 8.4				Разрушающая нагрузка, прогиб	0-6100 г
1153	ГОСТ 6266 п. 8.5				Прочность сцепления сердечника	0-5 кН
1154	ГОСТ 6266 п. 8.6				Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	-
1155	ГОСТ 6428 табл. 3	Плиты гипсовые для перегородок	23.69	-	Отбор проб	0-100 %; 0-6100 г
1156	ГОСТ 6428 п. 4.1		23.62		Размеры, отклонения, внешний вид	-
						0-10000 мм

1	2	3	4	5	6	7
1157	ГОСТ 6428 п. 4.2				Прочность	0-5 кН
1158	ГОСТ 6428 п. 4.3				Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %, 0-6100 г
1159	ГОСТ 6428 п. 4.4				Плотность	300-1000 кг/м ³
1160	ГОСТ 26816 табл. 4; 5	Плиты цементно-стружечные	20.2	-	Отбор образцов	-
1161	ГОСТ 26816 п. 7.3.1-7.3.4		20.20		Размеры, отклонения	0-10000 мм
1162	ГОСТ 26816 п. 7.3.4		16.21		Качество поверхности, внешний вид	соответствие/несоответствие
1163	ГОСТ 26816 п. 7.3.5				Плотность	1000-1500 кг/м ³
1164	ГОСТ 26816 п. 7.3.6				Водопоглощение, разбухание - - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %, 0-6100 г
1165	ГОСТ 26816 п. 7.3.7				Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %, 0-6100 г
1166	ГОСТ 26816 п. 7.3.8				Прочность при изгибе	0-5 кН (0-20 МПа)
1167	ГОСТ 26816 п. 7.3.9				Прочность при растяжении	0-5 кН (0-20 МПа)
1168	ГОСТ Р 51829 п. 7.4; 7.10	Листы гипсоволокнистые	23.69	-	Отбор проб	-
1169	ГОСТ Р 51829 п. 8.1		23.62		Внешний вид	соответствие/несоответствие
1170	ГОСТ Р 51829 п. 8.2				Размеры, отклонения	0-10000 мм
1171	ГОСТ Р 51829 п. 8.3				Масса 1 м ²	0-30 кг
1172	ГОСТ Р 51829 п. 8.4				Предел прочности при изгибе	0-5 кН (0-20 МПа)
1173	ГОСТ Р 51829 п. 8.5				Поверхностное водопоглощение	0-20 кг/м ²
1174	ГОСТ Р 51829 п. 8.6				Твердость лицевой поверхности	0-5 кН (0-100 МПа)
1175	ГОСТ 9574 табл. 2; 3	Панели гипсобетонные для перегородок	23.62	-	Отбор образцов	-
1176	ГОСТ 9574 п. 3.4		23.69		Средняя плотность	1000-2000 кг/м ³
1177	ГОСТ 9574 п. 3.5; 3.7				Прочность, отпускная прочность	0-1500 кН (0-150 МПа)
1178	ГОСТ 9574 п. 3.6; 3.8				Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %, 0-6100 г
1179	ГОСТ 20022.14	Древесина	16.10 02.01 02.20	-	Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %, 0-6100 г
1180	ГОСТ 16588	Пилопродукция и деревянные детали	20.2	-	Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %, 0-6100 г
1181	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов	16.21	-	Удельная активность радионуклидов	8-10 ⁴ Бк/кг ±10 %

1	2	3	4	5	6	7
1182	ГОСТ 16483.7	Древесина	16 16.10 02.20 02.01	-	Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %; 0-6100 г
1183	ГОСТ 14236	Пленки полимерные	22.21 25.21 22.29	-	Прочность при растяжении	0-5 кН (0-100 МПа)
1184	ГОСТ 17035	Пластмассы	22.2 22.29	-	Толщина пленок и листов	0-25 мм
1185	ГОСТ 32496 п. 5.6	Заполнители пористые неорганические для строительных работ	08.12	-	Отбор образцов	-
1186	ГОСТ 9758 п. 5				Отбор образцов	-
1187	ГОСТ 9758 п. 6				Насыпная плотность	100-1500 кг/м ³
1188	ГОСТ 9758 п. 7				Средняя плотность	1,0-3,0 г/см ³
1189	ГОСТ 9758 п. 8				Истинная плотность	1,0-3,0 г/см ³
1190	ГОСТ 9758 п. 9				Средняя плотность	1,0-4,0 г/см ³
1191	ГОСТ 9758 п. 10				Средняя плотность	1,0-3,0 г/см ³
1192	ГОСТ 9758 п. 11				Средняя плотность	1,0-3,0 г/см ³
1193	ГОСТ 9758 п. 12				Объем межзерновых пустот, пористость	0-100 %
1194	ГОСТ 9758 п. 13				Теплопроводность	0,02-1,5 Вт/мК
1195	ГОСТ 9758 п. 15				Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1196	ГОСТ 9758 п. 16				Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1197	ГОСТ 9758 п. 17				Зерновой состав - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса на ситах	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1198	ГОСТ 9758 п. 18				Зерновой состав - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса на ситах	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1199	ГОСТ 9758 п. 19				Форма зерен (определение штангенциркулем)	-
1200	ГОСТ 9758 п. 20				Содержание расколотых зерен - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса зерен, масса пробы	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1201	ГОСТ 9758 п. 21				Содержание вспученных зерен - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса зерен, масса пробы	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1202	ГОСТ 9758 п. 22				Содержание зерен инородных горных пород - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса зерен, масса пробы	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1203	ГОСТ 9758 п. 23				Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса зерен, масса пробы	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г

1	2	3	4	5	6	7
1204	ГОСТ 9758 п. 25				Прочность при сдвливании в цилиндре (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1205	ГОСТ 9758 п. 26				Истираемость в полочном барабане (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса проб до и после испытаний	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1206	ГОСТ 9758 п. 29				Морозостойкость (потеря массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1207	ГОСТ 9758 п. 30				Морозостойкость - ускоренный метод (потеря массы)	0-100 %
1208	ГОСТ 9758 п. 31				Стойкость к распадам (потеря массы) - расчетный метод. Масса до и после испытаний	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1209	ГОСТ 9758 п. 32				Стойкость к распадам (потеря массы) - расчетный метод. Масса до и после испытаний	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1210	ГОСТ 9758 п. 33				Потеря массы при кипячении - расчетный метод. Масса до и после испытаний	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1211	ГОСТ 9758 п. 34				Содержание слабообожженных зерен - расчетный метод. Масса зерен и масса пробы	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1212	ГОСТ 9758 п. 36				Потеря массы при прокаливании - расчетный метод. Масса до и после прокаливания	0-100 %; 0-210 г; 0-6100 г
1213	ГОСТ 9758 п. 38				Водопоглощение - расчетный метод. Масса до и после насыщения водой	0-100 %; 0-6100 г
1214	ГОСТ 9758 п. 39				Однородность	-
1215	ГОСТ 9758 п. 42				Механическая прочность пористого песка (истираемость, измельчаемость)	0-100 %
1216	ГОСТ 10140 п. 7.4	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем	23.99	-	Гибкость при отгибании цилиндра диаметром 217 мм	наличие/отсутствие повреждений
1217	ГОСТ 10499 п. 8.2	Изделия теплоизоляционные из стеклянных штапельных волокон	23.14	-	Стружки связующего на поверхности изделий	-
1218	ГОСТ 13525.1	Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон	-	-	Прочность на разрыв	0-5 кН
1219	ГОСТ ИСО 1924-1	Бумага и картон	-	-	Прочность при растяжении	0-5 кН
1220	ГОСТ 16136 п. 7.3	Плиты перлитобитумные теплоизоляционные	23.99	-	Морозостойкость	наличие/отсутствие повреждений
1221	ГОСТ 16136 п. 7.4				Массовая доля органических веществ - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса	0-100 %; 0-210 г
1222	ГОСТ 17177 п. 3.2	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные	23.99	-	Отбор проб	-
1223	ГОСТ 17177 п. 4-6				Геометрические размеры, внешний вид	0-10000 мм
1224	ГОСТ 17177 п. 7.2				Плотность	-

1	2	3	4	5	6	7
1225	ГОСТ 17177 п. 8				Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %; 0-6100 г
1226	ГОСТ 17177 п. 9				Сорбиционная влажность - расчетный метод	0-100 %
1227	ГОСТ 17177 п. 10				Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0-6100 г
1228	ГОСТ 17177 п. 11				Содержание органических веществ - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса сухих остатков, масса грунта	0-100 %; 0-210 г
1229	ГОСТ 17177 п. 13				Прочность при 10-% деформации	0-5 кН (0-0,5 МПа)
1230	ГОСТ 17177 п. 14				Прочность при сжатии	0-5 кН (0-0,5 МПа)
1231	ГОСТ 17177 п. 15				Прочность при изгибе	0-5 кН (0-15 МПа)
1232	ГОСТ 17177 п. 16				Прочность при растяжении	0-5 кН (0-1 МПа)
1233	ГОСТ 17177 п. 17				Сжимаемость и упругость	0-5 кН
1234	ГОСТ 17177 п. 18				Гибкость при огибании цилиндра	наличие/отсутствие разрывов, расслоений
1235	ГОСТ 17177 прил. А	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные	23.99	-	Линейные размеры	0-10000 мм
1236	ГОСТ 17177 прил. Б				Правильность геометрической формы	-
1237	ГОСТ 17177 прил. В				Прочность на сжатие	0-5 кН (0-0,5 МПа)
1238	ГОСТ 17177 прил. Г				Прочность на изгиб	0-5 кН (0-15 МПа)
1239	ГОСТ 17177 прил. Д				Прочность при растяжении	0-5 кН (0-1 МПа)
1240	ГОСТ 17177 прил. Е				Прочность на отрыв слоев	0-5 кН (0-1 МПа)
1241	ГОСТ 21880 п. 7.2				Длина, ширина, толщина	0-10000 мм
1242	ГОСТ 21880 п. 7.3				Расстояние швов, шаг швов	0-10000 мм
1243	ГОСТ 21880 п. 7.5				Разрывная нагрузка	0-5 кН (0-1 МПа)
1244	ГОСТ 22950 п. 8.4				Прочность на сжатие при 10 %-ой деформации	0-5 кН (0-0,5 МПа)
1245	ГОСТ 22950 п. 8.5	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем	23.99	-	Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после	0-100 %; 0-6100 г
1246	ГОСТ 23208 п. 6.1; 7.1	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	23.99	-	Отбор проб	-
1247	ГОСТ 23307 п. 4.3	Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые	23.99	-	Длина, ширина, толщина, величина зазоров	0-10000 мм
1248	ГОСТ 23307 п. 4.4				Разнотолщинность	0-10000 мм
1249	ГОСТ 23307 п. 4.5				Ширина кромок	0-10000 мм
1250	ГОСТ 23307 п. 4.10				Прочность приклеивания полос	отделение/неотделение полос
1251	ГОСТ 24468	Изделия огнеупорные	23.2	-	Кажущаяся плотность	-
1252			23.20	-	Общая пористость	0-100 %

1	2	3	4	5	6	7
1253	ГОСТ 26281 табл. 2; 3	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные	23.99	-	Отбор образцов	-
1254	ГОСТ 31309 п. 7.6	Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон	23.99	-	Отбор образцов	-
1255	ГОСТ 31309 п. 8.5	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	23.99	-	Паропроницаемость	-
1256	ГОСТ 31309 п. 8.7				Прочность на отрыв слоев	0-5 кН (0-125 кПа)
1257	ГОСТ EN 12085				Линейные размеры	0-10000 мм
1258	ГОСТ EN 12086				Паропроницаемость	-
1259	ГОСТ EN 12087				Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0-6100 г
1260	ГОСТ EN 12089	Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве	23.99	-	Изгиб	0-5 кН (0-2500 кПа)
1261	ГОСТ EN 12091				Морозостойкость (изменение водопоглощения, потеря прочности) - расчетный метод	0-100 %
1262	ГОСТ EN 12430				Прочность при сосредоточенной нагрузке	0-5 кН
1263	ГОСТ EN 12431				Толщина	0-200 мм
1264	ГОСТ EN 1602				Какущаяся плотность	-
1265	ГОСТ EN 1604				Стабильность размеров при заданных t и W	0-100 %
1266	ГОСТ EN 1607				Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям	0-5 кН (0-2000 кПа)
1267	ГОСТ EN 1608				Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям	0-5 кН (0-2000 кПа)
1268	ГОСТ EN 1609				Водопоглощение - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после водопоглощения	0-100 %; 0-6100 г
1269	ГОСТ EN 822				Длина, ширина	0-10000 мм
1270	ГОСТ EN 823	Вата минеральная	23.99	-	Толщина	0-200
1271	ГОСТ EN 824				Отклонение от прямоугольности	-
1272	ГОСТ EN 825				Отклонение от плоскостности	0-200 мм
1273	ГОСТ EN 826				Прочность при сжатии	0-100 кН (0-40 МПа)
1274	ГОСТ 4640 п. 6.2.4; 6.3.3				Отбор проб	-
1275	ГОСТ 4640 п. 7.3	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	23.99	-	Водостойкость (рН)	-1,0...+14,0
1276	ГОСТ 4640 п. 7.5.2				Содержание неволокнистых включений - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-2100 г; 0-210 г
1277	ГОСТ 4640 п. 7.6				Теплопроводность	0,02-1,5 Вт/мК
1278	ГОСТ 9573 п. 6.10				Прочность при 10 % деформации после сорбционного увлажнения	0-5 кН (0-500 кПа)
1279	ГОСТ 9573 п. 6.11				Сжимаемость после сорбционного увлажнения	-
1280	ГОСТ 32313 п. 5.1; 5.2; таблица 5	Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные	23.14.12 23.99.19	-	Отбор образцов	-

1	2	3	4	5	6	7
1281	ГОСТ 32314 п. 5.1-5.3; таблица 4	промышленного производства			Отбор образцов	-
1282	ГОСТ 15588 п. 6.6-6.9	Плиты пенополистирольные	22.21.41	-	Отбор образцов	-
1283	ГОСТ 15588 п. 7.2	теплоизоляционные			Размеры, отклонения	0-10000 мм
1284					Внешний вид	-
1285	ГОСТ 15588 п. 7.3				Плотность	-
1286	ГОСТ 15588 п. 7.4				Влажность - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после сушки	0-100 %; 0-6100 г
1287	ГОСТ 15588 п. 7.5				Прочность при 10 %-ой деформации	0-5 кН (0-500 кПа)
1288	ГОСТ 15588 п. 7.6				Прочность при растяжении перпендикулярно поверхностям	0-5 кН (0-500 кПа)
1289	ГОСТ 15588 п. 7.7				Прочность при изгибе	0-5 кН (0-23400 кПа)
1290	ГОСТ 15588 п. 7.8				Водопоглощение	0-100 %
1292	ГОСТ 15588 п. 7.10				Время самостоятельного горения	-
1293	ГОСТ Р 56148 п. 5.1; 5.2; таблица 13	Изделия из пенополистирола ППС, применяемые в строительстве	22.21.41	-	Отбор образцов	-
1294	ГОСТ 32310 п. 5.1-5.3; таблица 9	Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве	22.21.41	-	Отбор образцов	-
1295	ГОСТ Р 56590 п. 5.1-5.3; таблица 11	Плиты на основе пенополиизоцианурата теплозвукоизоляционные	22.21.41	-	Отбор образцов	-
1296	ГОСТ 33949 п. 7.1-7.3; таблица 9	Изделия из пеностекла для зданий и сооружений	23.19.12	-	Отбор образцов, внешний вид	-
1297	ГОСТ 33949 прил. А				Прочность при сжатии, прочность при 10-% разрушении	0-100 кН (0-5 МПа)
1298	ГОСТ 33949 прил. Б				Водопоглощение при кратковременном полном погружении - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %; 0-6100 г
1299	ГОСТ 20916 п. 4.2; 4.3	Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол	22.21	-	Размеры, отклонения, размеры дефектов	0-10000 мм
1300	ГОСТ 22546 п. 4.2; 4.3	Изделия теплоизоляционные	22.21	-	Размеры, отклонения, размеры дефектов	0-10000 мм
1301	ГОСТ 22546 п. 4.4	изделия из пенопласта ФРП-1			Маркировка	-
1302	ГОСТ 21562 п. 5.1	Панели металлические с утеплителем из пенопласта	22.21	-	Внешний вид, геометрические размеры	0-10000 мм
1303	ГОСТ 22695 п. 1	Панели стен и покрытий зданий	22.21	-	Отбор образцов	-


1	2	3	4	5	6	7
1304	ГОСТ 22695 п. 2	слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты			Прочность при сжатии при 10 % деформации пенопласта	0-100 кН (0-400 кгс/см ²)
1305	ГОСТ 22695 п. 3				Прочность при растяжении	0-50 тс (0-2000 кгс/см ²)
1306	ГОСТ 6665 п. 2.7 табл. 5	Камни бетонные и железобетонные бортовые	23.61	-	Отбор образцов	-
1307	ГОСТ 6665 п. 3.1		23.69		Прочность и трещиностойкость	-
1308	ГОСТ 6665 п. 3.9				Размеры и положение арматуры, толщина защитного слоя бетона	2-170 мм
1309	ГОСТ 6665 п. 3.10				Размеры, отклонения, внешний вид, дефекты	0-10000 мм
1310	ГОСТ 28574 п. 5	Конструкции бетонные и железобетонные	23.61	-	Адгезия защитных покрытий (по силе отрыва)	0-5 кН (0-2 МПа)
1311	ГОСТ 28574 п. 6				Адгезия защитных покрытий (решетчатые надрезы)	1-4 балла
1312	ГОСТ 28574 п. 7				Адгезия пленочных покрытий (по силе отклеивания)	0-5 кН (0-2 МПа)
1313	ГОСТ 28574 прил. А				Адгезия защитных покрытий (простукиванием)	специфический/неспецифический звук
1314	ГОСТ 28575				Паропроницаемость защитных покрытий	-
1315	ГОСТ 17608 таблица 4	Плиты бетонные тротуарные	23.61	-	Отбор образцов	-
1316	ГОСТ 17608 п. 7.2 прил. Д		23.69		Прочность бетона на сжатие и растяжение при изгибе	0-1500 кН (0-150 МПа)
1317	ГОСТ 17608 п. 7.5 прил. Е				Морозостойкость бетона (потеря массы, прочности) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса и прочность после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-1500 кН
1318	ГОСТ 17608 п. 7.15				Однотонность цвета, качество поверхности	соответствие/несоответствие образцам-эталонам
1319	ГОСТ 17538 п. 7.1	Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий	23.61	-	Прочность бетона	0-1500 кН (0-150 МПа)
1320	ГОСТ 17538 п. 7.4		23.69		Качество сварных арматурных и закладных деталей	-
1321	ГОСТ 17538 п. 7.5				Размеры, отклонения	0-10000 мм
1322	ГОСТ 18048 п. 5.2	Кабины санитарно-технические железобетонные	23.61	-	Водонепроницаемость днища кабин	-
1323	ГОСТ 18048 п. 5.6		23.69		Размеры, отклонения	0-10000 мм
1324	ГОСТ 18048 п. 5.10				Размеры и положение арматурных изделий, толщина защитного слоя бетона	0-10000 мм
1325	ГОСТ 19010 п. 5.11	Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий	23.61	-	Сцепление защитно-декоративного и отделочного слоев (методом простукивания)	характерный/нехарактерный звук
1326	ГОСТ 6133 п. 6.6-6.12	Камни бетонные стеновые	23.70	-	Отбор образцов	-
1327	ГОСТ 6133 п. 7.1-7.6		23.61		Размеры отклонения, размеры дефектов	0-10000 мм
1328	ГОСТ 6133 п. 7.7				Цвет лицевой поверхности	соответствие/несоответствие образцам-эталонам

1	2	3	4	5	6	7
1329	ГОСТ 6133 п. 7.11				Морозостойкость бетона (потеря массы, прочности) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса и прочность после испытаний	0-100 %; 0-6100 г; 0-1500 кН
1330	ГОСТ 409	Пластмассы ячеистые и резины губчатые	22.21	-	Кажущаяся плотность.	-
1331	ГОСТ 24045 п. 7.2	Профили стальные листовые гнутые	24.20.14	-	Качество поверхности	-
1332	ГОСТ 24045 п. 7.3	с трапециевидными гофрами для строительства	24.33.11		Размеры	0-10000 мм
1333	ГОСТ 24045 п. 7.4		24.10.7		Серповидность, волнистость	0-10000 мм
1334	ГОСТ 24045 п. 7.5; 7.6				Косина резцов	0-10000 мм
1335	ГОСТ 24045 п. 7.7				Качество продольных стыков (контрольная сборка)	-
1336	ГОСТ 11474 п. 4.6	Профили стальные гнутые	24.20.14	-	Размеры, форма	0-10000 мм
1337	ГОСТ 11474 п. 4.7		24.33.11		Качество поверхности	-
1338	ГОСТ 32603 п. 7.1	Панели металлические трехслойные	24.33.30	-	Внешний вид, геометрические размеры	0-10000 мм
1339	ГОСТ 32603 прил. В	с утеплителем из минеральной ваты	24.33.3 25.23.14		Прочность на сжатие, прочность на растяжение, поперечный изгиб образцов, вырезанных из готовой панели	0-10000 кгс
1340	ГОСТ 23486 п. 5.2	Панели металлические трехслойные	24.33.30	-	Внешний вид	-
1341	ГОСТ 23486 п. 5.3	стеновые с утеплителем из пенополиуретана	24.33.3		Комплектность, маркировка, упаковка	-
1342	ГОСТ 23486 п. 5.4		25.23.14		Геометрические размеры	0-10000 мм
1343	ГОСТ 23486 п. 5.5				Прочность при поперечном изгибе (на вырезанных образцах)	0-10000 кгс
1344	ГОСТ 12004	Сталь арматурная	-	-	Растяжение	0-50000 кгс (0-2500 кгс/мм ²)
1345	ГОСТ Р 57997 п. 6.14; 6.15; 6.17-6.18; 6.26-6.27	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций	23.93 24.10 24.31	-	Отбор образцов	-
1346	ГОСТ Р 57997 п. 6.16				Линейные размеры, отклонения, дефекты	-
1347	ГОСТ Р 57997 п. 7.1-7.7				Размеры, отклонения, расстояния	0-10000 мм
1348	ГОСТ Р 57997 п. 7.8				Наплавление металла	-
1349	ГОСТ Р 57997 п. 7.9				Осадка стержней, смятие	0-250 мм
1350	ГОСТ Р 57997 п. 7.10				Механические показатели	0-50000 кгс
1351	ГОСТ Р 57997 п. 7.11				Прочность стыковых соединений	0-50000 кгс
1352	ГОСТ Р 57997 п. 7.12				Размер диаметра после испытаний	0-125 мм
1353	ГОСТ Р 57997 п. 7.14				Размеры крестообразных соединений	0-10000 мм
1354	ГОСТ Р 57997 п. 7.18				Размеры, форма крестообразных соединений	0-10000 мм
1355	ГОСТ Р 57997 п. 7.20				Плотность прилегания стержней, зазор	0-11 мм
1356	ГОСТ 23279 п. 7.2	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий	24.10	-	Размеры	0-10000 мм
1357	ГОСТ 23279 п. 7.3		24.31		Ударное воздействие (при свободном сбрасывании)	выдержали/не выдержали

1	2	3	4	5	6	7
1358	ГОСТ 26877	Металлопродукция	-	-	Отклонение от формы	0-10000 мм
1359	ГОСТ 34028 п. 8.4-8.6 таблица 9	Прокал арматурный для железобетонных конструкций	24.10	-	Отбор образцов	-
1360	ГОСТ 34028 п. 9.6				Качество поверхности	-
1361	ГОСТ 34028 п. 9.7; 9.8; прил. А				Размеры	0-100000 мм
1362	ГОСТ 34028 п. 9.9				Масса 1 м	0-500 кг
1363	ГОСТ 34028 п. 9.10				Отклонение от формы	-
1364	ГОСТ 34028 п. 9.12				Растяжение	0-50000 кгс (0-2500 кгс/мм ²)
1365	ГОСТ 34028 прил. А				Геометрические размеры, отклонения	0-100000 мм
1366	ГОСТ 31938 табл. 7; 8	Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций	23.14.12	-	Отбор образцов	-
1367	ГОСТ 31938 п. 8.1-8.4				Размеры	0-10000 мм
1368	ГОСТ 31938 прил. А				Номинальный диаметр	0-250 мм
1369	ГОСТ 31938 прил. Б				Осевое растяжение	0-50 тс (0-1250 МПа)
1370	ГОСТ 31938 прил. В				Сжатие	0-1500 кН
1371	ГОСТ 31938 прил. Г				Поперечный срез	0-50 тс (0-1250 МПа)
1372	ГОСТ 31938 прил. Д				Прочность сцепления с бетоном	0-20 МПа
1373	ГОСТ 31938 прил. Е				Устойчивость к щелочам (изменение массы) - расчетный метод. Необходимые показатели для расчета: масса до и после испытаний	0-100 %, 0-6100 г; 0- 210 Г
1374	ГОСТ 31938 прил. Ж				Предельная температура эксплуатации	-
1375	ГОСТ 23118 п. 5.7.4 таблица 4	Конструкции стальные строительные	25.11 25.12	-	Объем контроля сварных соединений (визуально- измерительный)	-
1376	ГОСТ 23118 п. 5.8.5 таблица 5				Качество сварных соединений, качество отверстий под соединения, внешний вид (визуально)	-
1377	ГОСТ 23118 п. 6.4				Размеры	0-100000 мм
1378	ГОСТ 23118 п. 6.6				Внешний вид покрытия	-
1379	ГОСТ 23118 п. 6.7				Толщина покрытия	0-2 мм
1380	ГОСТ 23118 п. 6.8				Прочность, эластичность, адгезия, изгиб покрытия	-
1381	ГОСТ 23118 п. 6.9				Размеры	0-100000 мм
1382	ГОСТ 23118 п. 6.10				Комплектность, маркировка, упаковка	-
1383	ГОСТ 31311 п. 7.3	Приборы отопительные	27.51	-	Отбор образцов	-
1384	ГОСТ 31311 п. 8.1				Внешний вид, качество поверхности, маркировка	-
1385	ГОСТ 31311 п. 8.2				Размеры	0-10000 мм
1386	ГОСТ 31311 п. 8.6				Качество покрытия	-
1387	ГОСТ 31311 п. 8.7				Шероховатость поверхности	соответствие/ несоответствие эталону

1	2	3	4	5	6	7
1388	ГОСТ 10006	Трубы металлические	24.20	-	Прочность при растяжении	0-50000 кгс (0-2500 кгс/мм ²)
1389	ГОСТ 30432	Трубы металлические	24.20	-	Отбор образцов	-
1390	ГОСТ 8695	Трубы металлические	24.20	-	Сплющивание	отсутствие/ наличие трещин и разрывов
1391	СП 42-103-2003 п. 8.10-8.17 прил. Н	Газопроводы из полиэтиленовых труб, а также реконструируемые стальные изношенные газопроводы		-	Внешний вид, геометрические размеры	-
1392	СП 42-103-2003 п. 8.18-8.20 прил. П					0-50 000 кгс (0-2500 кгс/мм ²)
1393	СП 42-103-2003 п. 8.27-8.28 прил. Т					0-100 %
1394	СП 42-103-2003 п. 8.31 прил. Ф					выдержал/не выдержал
1395	СП 42-103-2003 п. 8.36-8.37 прил. III	Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода	22.21	-	Стойкость к удару падающим грузом	наличие/ отсутствие разрушений
1396	ГОСТ Р ИСО 3126					0-100000 мм
1397	ГОСТ Р 55142 п. 4				Осевое растяжение	0-50 тс
1398	ГОСТ Р 55142 п. 6					0-1500 кН
1399	ГОСТ Р 55142 п. 8	Металлопродукция. Прокат листовой и трубы стальные	22.21	-	Стойкость к удару падающим грузом	отсутствие/ наличие трещин, разрушений
1400	ГОСТ 30456					0-30 кгс м
1401	ГОСТ 9454				Ударный изгиб	0-30 кгс м
1403	ГОСТ Р ИСО 5178					0-50 000 кгс (0-2500 кгс/мм ²)
1404	ГОСТ Р ИСО 9016	Конструкции сварные металлические	-	-	Продольное растяжение сварного соединения, выполненного сваркой плавлением	0-30 кгс м
1405	ГОСТ Р ИСО 4136	Сварные швы металлических материалов	-	-	Ударный изгиб	0-30 кгс м
1406	ГОСТ Р ИСО 18899 п. 3.1	Сварные соединения	-	-	Растяжение образцов, вырезанных поперек шва	0-50 000 кгс (0-2500 кгс/мм ²)
1407	ГОСТ Р ИСО 18899 п. 3.1а		25.93.11	-		-
1408	ГОСТ Р ИСО 18899 п. 3.2; 3.3					-
1409	ГОСТ Р ИСО 18899 п. 3.4					0-300 мм
1412	ГОСТ Р ИСО 18899 п. 3.9	Канаты стальные. Канаты стальные закрытые несущие			Нераскручиваемость	выходит/не выходит из замка
1413	ГОСТ Р ИСО 18899 п. 3.10					0-10000 мм
1414	ГОСТ Р ИСО 7372 п. 4.9.2					наличие/отсутствие
					Поверхностная плотность цинка	-

1	2	3	4	5	6	7
1415	ГОСТ 1497	Металлы и изделия из них	-	-	Растяжение (графический способ)	0-50 000 кгс (0-2500 кгс/мм ²)
1416	ГОСТ 6996 п. 2	Сварные соединения	-	-	Отбор образцов сварных соединений	-
1417	ГОСТ 6996 п. 4				Статическое (кратковременное) растяжение	0-50 000 кгс (0-2500 кгс/мм ²)
1418	ГОСТ 6996 п. 5				Ударный изгиб	0-30 кг м
1419	ГОСТ 6996 п. 8				Статическое растяжение	0-50 000 кгс (0-2500 кгс/мм ²)
1420	ГОСТ 6996 п. 9				Статический изгиб	-
1421	ГОСТ 6996 п. 10				Ударный разрыв	0-30 кг м
1422	ГОСТ 6996 прил. 1				Прочность на растяжение образцов, вырезанных поперек шва	0-50 000 кгс (0-2500 кгс/мм ²)
1423	ГОСТ 6996 прил. 2				Прочность на изгиб	-
1424	ГОСТ 6996 прил. 3				Прочность на боковой изгиб	-

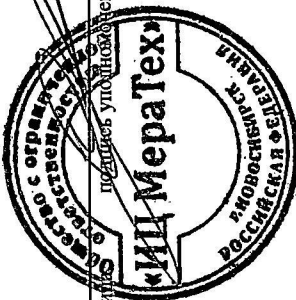

Директор

Д. А. Кулинич

инициалы, фамилия уполномоченного лица

должность уполномоченного лица


Пронумеровано

пронумеровано

63 листа(ов)

Подпись руководителя
экспертной группы

В.А. Зуев

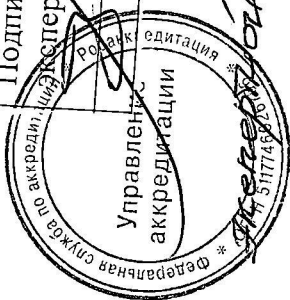

Руководитель

Зуев

группы


В.А. Зуев

Исполнитель

Зуев

Д.А. Макарян

Д.А. Макарян

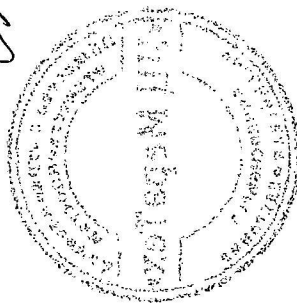

Д.А. Макарян

ОЛЕЯНИК Д.П.

Олеяник