

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

BARV.21HCSY

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Испытательная лаборатория «Стеллажи Медведь»
195197, Санкт-Петербург, Полустровский пр., д.28, лит. М, офис №28
наименование испытательной лаборатории (центра)

"на 3 листах, лист 1"

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКПД 2 <*>	Код ТН ВЭД ЕАЭС <***>	Определяемая характеристика (показатель) <****>	Диапазон определения <*****>
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 3242 Таблица (внешний осмотр и измерение)	Сварные соединения металлов и сплавов	31.01.11.130 31.09.11.120	9403 10 980 9	Поверхностные дефекты методом внешнего осмотра и измерений	Наличие/отсутствие
2	РД 03-606-03 пп. 1-4, пп.6.8.1- 6.8.2	Основной материал, сварные соединения (наплавки)	31.01.11.130 31.09.11.120	9403 10 980 9	Механические повреждения поверхностей Формоизменение повреждение поверхностей Трещины и другие поверхностные дефекты, образовавшиеся в процессе эксплуатации Коррозийные и механический износ поверхностей	Наличие/отсутствие поверхностных повреждений

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ Р 55525 пп. 1-4, пп.10.3.2	Стеллажи сборно-разборные	31.01.11.130 31.09.11.120	9403 10 980 9	Контроль наличия фиксаторов	Наличие/отсутствие
					Отклонение от плоскости YOZ в направлении X (Cx)	(0-500) мм
					Отклонение от плоскости XOZ в направлении Y (Cy)	(0-500) мм
					Расстояние от верхней плоскости балок последнего уровня до верхнего края стойки (Yh) (для фронтальных стеллажей)	(0-300) мм
4	ГОСТ Р 55525 пп. 1-4, пп. 6.1.2, 6.2.2, 6.3	Стеллажи сборно-разборные	31.01.11.130 31.09.11.120	9403 10 980 9	Момент затяжки болтовых соединений и анкеров	(5-25) Нм
						(50-250) Нм
						(10-60) Нм
					Фронтальное отклонение стоек от вертикальной плоскости	(0-500) мм
5	ГОСТ Р 55525 пп. 1-4, приложение Б	Стеллажи сборно-разборные			Боковые отклонения стоек от вертикальной плоскости	(0-500) мм
					Статистические испытания стеллажей на воздействие вертикальной нагрузки	(10-100000) кг
					Остаточный прогиб	(0-1000) мм
					Упругий прогиб	(0-1000) мм
					Повреждение и деформация	Наличие/отсутствие
					Искривление раскосной системы	(0 -500) мм
					Искривление стойки стеллажа	(0-500) мм

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ Р 57381 пп. 1-4, п.6	Стеллажи полочные	31.01.11.130 31.09.11.120	9403 10 980 9	Отклонение от плоскости YOZ в направлении X (Cx)	(0-500) мм
7	ГОСТ Р 57381 пп. 1-4, п.10, табл.1 п. 6.2	Стеллажи полочные	31.01.11.130 31.09.11.120	9403 10 980 9	Отклонение от плоскости XOZ в направлении Y (Cy)	(0-500) мм
					Момент затяжки болтовых соединений и анкеров	(5-25) Нм (50-250) Нм (10-60) Нм
					Отклонение от плоскости YOZ в направлении X (Cx)	(0-500) мм
					Отклонение от плоскости XOZ в направлении Y (Cy)	(0-500) мм
8	ГОСТ Р 57381 пп. 1-4, п.5.2	Стеллажи полочные	31.01.11.130 31.09.11.120	9403 10 980 9	Упругий прогиб	(0-1000) мм

Начальник лаборатории ООО ИЛ «Стеллажи Медведь»

должность уполномоченного

лица



подпись уполномоченного

лица

Кулипетов И.А.

инициалы, фамилия

уполномоченного лица

Общество с ограниченной ответственностью 02/09-19 о 02.09.2019г.)




Прочито и пронумеровано 3 (три)
листа.



Эксперт по аккредитации лабораторий _____ Макарова А.И.

А.И. Макарова

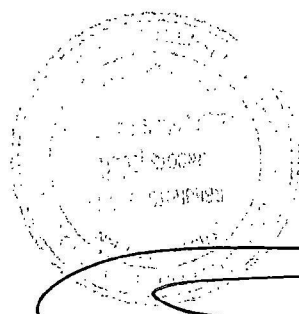

А.И. Макарова