

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.

инициалы, фамилия

02 ОКТ 2019


Приложение

к аттестату аккредитации

№

от «_» 20 г.

на 5 листах, лист 1

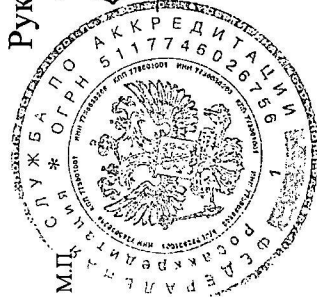

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная компания»

наименование испытательной лаборатории (центра)

125493, город Москва, улица Авангардная, дом 3, помещение П, офис 1410

адрес места осуществления деятельности


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3; В.3.4; В.4.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедления)	(0-50) м/с ²
2	ГОСТ Р 53783-2010 п.5.12.1; В.3.1.2; В.4.2.4; В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедления)	(0-50) м/с ²
3	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.4.3; В.3.1; В.3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,10-33,30) м/с
4	ГОСТ Р 53783-2010 п.5.12.1; В.4.1.1; В.4.2.1; В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость	(0,10-33,30) м/с

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2; В.2.3; В.2.4.1; В.2.4.3; В.3.3; В.3.5; В.3.6	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-80000) мм
6	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1; В.2.1; В.3.2; В.4.1; В.4.2	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-80000) мм
7	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(0-99999)лк
8	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(0-99999)лк
9	ГОСТ Р 53782-2010 п. 7	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(0-99)%
10	ГОСТ Р 53783-2010 п. 7	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(0-99)%
11	ГОСТ Р 53782-2010 п. 7	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(-45 - +65)°С
12	ГОСТ Р 53783-2010 п. 7	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(-45 - +65)°С
13	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2; В.2.3; В.3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°
14	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1; В.4.2.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2; В.4.2; В.4.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	(0-3600) с
16	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1; В.3.1.2; В.3.1.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время	(0-3600) с
17	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2; В.4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-600) В
18	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1; В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0-600) В
19	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	(0-9,99) ГОм
20	ГОСТ Р 53783-2010 п. 3.1.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	(0-9,99) ГОм
21	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	(0,1-1999,9)А
22	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сила тока	(0,1-1999,9)А
23	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.2; В.2.3; В.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Определения состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов неисправностей, степеней износа и коррозии	

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1; В.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Определения состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, с выявлением дефектов неисправностей, степени износа и коррозии	-
25	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.1; В.2.1	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	-
26	ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соблюдение требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	-
27	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.4; В.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Проверка функционирования лифта, устройств безопасности лифта	-
28	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.2; В.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Проверка функционирования лифта, устройств безопасности лифта	-
29	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытание тормозной системы электрических лифтов. Испытание сцепления канатов с канатопроводным шкивом или барабаном трения.	-
					Испытание герметичности	

1	2	3	4	5	6	7
					гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления	
30	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытание тормозной системы электрических лифтов. Испытание сцепления канатов с канатоповодущим шкивом или барабаном трения. Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода лифта с гидравлическим приводом. Испытание прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления	-



Генеральный директор

Должность, уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

С.И. Савиных

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью


5 (пять) листа(ов)



Эксперт по аккредитации

 / Яковлева Е.С.

Технический эксперт

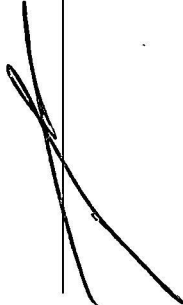 / Макартцев М.В.

