

УОА

3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Д. А. МАКАРЕНКО

подпись

инициалы, фамилия

29 ОКТ 2019

Приложение

к аттестату аккредитации

№

от « » г.

20

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика лифтовых систем»

наименование испытательной лаборатории (центра)

109316, Российская Федерация, г. Москва, проезд Остаповский, д.3, стр.6, этаж 3, офис 309

адрес места осуществления деятельности

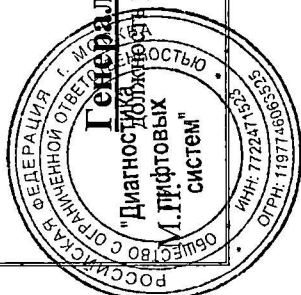
№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п.В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(1-25) м/с ² (0,001-20) м/с (0-200000) мм
	п. В.2.2, 2.3, 3.4				Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰

на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
п.7					Относительная влажность воздуха	(5-95) %
п.7					Температура окружающей среды	(0-50) °C
п. В.2.3					Освещенность	(0-99999) лк
п. В.2.2, 4.2, 4.4					Время	(0-3600) с
п. В.2.2, 4.5					Напряжение	(0-600) В
п. В.4.5					Сопротивление	(0,00-1) МОм
п. В.4.5					Ожидаемая сила тока	(0-20000) А
п. В.2.2, 2.3.					Механические опасности	наличие/ отсутствие
п. В.2.2, 2.3, 4					Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
п. В.1, 2.1					Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	соответствует/ не соответствует
п. В.4					Испытания лифта	соответствует/ не соответствует

на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2.4, 3				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление)	(1-25) м/с ²
	п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5				Скорость	(0,001 – 20) м/с
	п.В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5				Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-200000) мм
	п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2				Освещенность	(0-99999) лк
	п. В.1				Относительная влажность воздуха	(5-95) %
	п.7				Температура окружающей среды	(0-50) °С
	п. В.1, 4.2.5				Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
	п. В.1, 3.1.2, 3.1.3				Время	(0-3600) с
	п. В.1, 3.1.4				Напряжение	(0-600) В
	п. В.3.1.4				Сопротивление	(0,00-1) Мом
	п. В.3.1.4				Ожидаемая сила тока	(0-20000) А

на 4 листах, лист 4

1	2	3	4	5	6	7
	п. В.1				Механические опасности	наличие/отсутствие
	п. В.1, 3				Состояние оборудования лифта	соответствует/не соответствует
	п. 5.5				Требования к безопасности эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/не соответствует
	п. В.2, 4				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/не соответствует
	п. В.3				Испытания лифта	соответствует/не соответствует



Генеральный директор
"Грифтовых систем"
Инициалы, фамилия уполномоченного лица

[Signature]
Подпись уполномоченного лица

В.П.Яковлева
Инициалы, фамилия уполномоченного лица

Прошито, пронумеровано
4 (четыре) листа

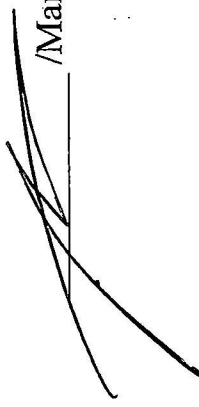
Руководитель экспертной группы,

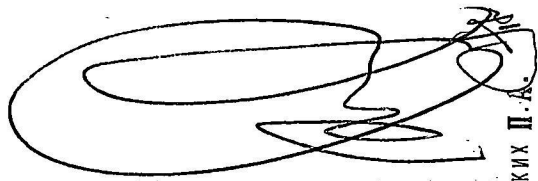
эксперт по аккредитации

Член экспертной группы,

технический эксперт

 /Яковлева Е.С./

 /Макарцев М.В./


Гордиенских П.А.