



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «10» августа 2010 г.

№

80-201

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА.Р.У.210А53

на 3 листах лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)


Испытательная лаборатория «Стройнефтегазэкспертиза» общества с ограниченной ответственностью «Три сестры»
наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 142324, Московская область, город Чехов, деревня Люгорецкое, улица Производственная, владение 1, этаж 1, комната 18
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 31167	Ограждающие конструкции помещений, квартир, групп помещений жилых, общественных, административных, бытовых, сельскохозяйственных, вспомогательных зданий и сооружений, зданий в целом	41.20.1 41.20.2	—	Кратность воздухообмена замкнутого объема при испытаниях (расчетный метод) Объемный расход воздуха Разность давлений воздуха Относительное сопротивление теплопередаче (расчетный метод) Температура поверхностей Температура воздуха Плотность тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции	— от 25 до 7200 м ³ /ч от 0,1 Па до 1250 Па — от минус 20°С до плюс 120°С от минус 40°С до плюс 100°С от 10 Вт/м ² до 999 Вт/м ²
2	ГОСТ 26629 ГОСТ Р 54852	Ограждающие конструкции жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений с нормируемой температурой внутреннего воздуха помещений				
3	ГОСТ 25380	Ограждающие конструкции отопляемых зданий				

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 33393	Рабочие места (рабочие поверхности) и условные рабочие поверхности в помещениях зданий и сооружений			Коэффициент пульсации освещенности	от 1,0% до 100 %
5	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений, рабочие места, места производства работ вне зданий			Освещенность	от 10 лк до 200 000 лк
6	ГОСТ 30494	Помещения жилых (в т.ч. общежитий), детских дошкольных, общественных, административных и бытовых зданий	41.20.1 41.20.2	—	Параметры микроклимата, в т.ч: Температура воздуха Температура внутренних поверхностей (расчетный метод) Скорость движения воздуха Относительная влажность Результирующая температура помещения (расчетный метод) Локальная асимметрия результирующей температуры (расчетный метод)	 от минус 40°C до плюс 100°C — от 0,1 м/с до 20 м/с от 3% до 97% — —
7	ГОСТ Р 53300	Системы противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения	41.20.1 41.20.2	—	Скорость потока воздуха Перепад давлений воздуха	от 0,1 м/с до 30 м/с от 0,1 Па до 1250 Па
8	ГОСТ Р 54523 раздел. 5.	Объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта; Объекты инфраструктуры морского транспорта	42.91.10	—	Внешние признаки технического состояния и функционирования (расчетный метод)	—
9	ГОСТ Р 54523 раздел. 5.9, раздел. 5.10 ГОСТ 26433.1 ГОСТ 26433.2				Геометрические размеры	от 0,001 м до 2000 м
10	ГОСТ Р 54523 Приложение 8				Крен (наклон) (расчетный метод)	—
11	ГОСТ Р 54523 Приложение 7				Глубина у сооружения	от 0,1 до 40 м

1	2	3	4	5	6	7
12	ГОСТ Р 54523 п. 5.6.4				Ширина раскрытия трещин	от 0,02 мм до 250 мм
13	ГОСТ Р 54523 п. 5.7.19 ГОСТ Р ИСО 16809				Остаточная толщина металла	от 0,5 мм до 300 мм
14	ГОСТ 22690 п. 7.4	Конструкционные тяжелые, мелкозернистые, легкие и напрягающие бетоны монолитных, сборных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных изделий, конструкций и сооружений	41.20.1 41.20.2 42.91.10	—	Прочности на сжатие бетонов в конструкциях	от 3 МПа до 100 МПа
15	ГОСТ 22690 п. 7.6				Прочности на сжатие бетонов в конструкциях	от 10 МПа до 150 МПа
16	ГОСТ 31937 разд. 5; 6	Здания и сооружения	41.20.1 41.20.2	—	Геометрические размеры	от 0,001 м до 2000 м
					Горизонтальное смещение	от 0,001 м до 5,0 м
					Вертикальное смещение	от 0,001 м до 5,0 м
					Крен, наклон, уклон (расчетный метод)	—
					Ширина раскрытия трещин	от 0,02 мм до 250 мм
17	ГОСТ Р ИСО 16809				Толщина металла	от 0,5 мм до 200 мм
	ГОСТ Р 53254 п. 6.2.5	Металлические пожарные маршевые и вертикальные лестницы, площадки лестниц, ограждения кровли, ограждения лестниц и площадок лестниц жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений,	70.32.13.882	7326 90 300 0	Геометрические размеры конструктивных элементов	от 0,001 м до 2000 м
18	п. 6.2.8				Определение жесткости и прочности	от 100 Н до 10000 Н
	п. 6.2.3, 6.2.9-6.2.15					

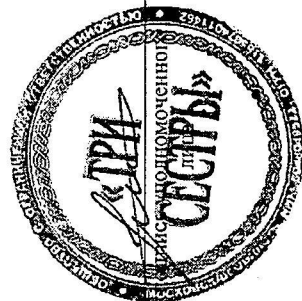

Генеральный директор
ООО «Три сестры»

Д.В. Соловьев

должность уполномоченного
лица

инициалы, фамилия
уполномоченного лица