

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
м.п.  
Д.А. МАК РЕНКО
инициалы, фамилия
Подпись
Приложение к аттестату аккредитации
№ 211116
от 21.11.16 20__ г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр ООО "Промлифтэкспертиза"

наименование испытательной лаборатории (центра)


107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 1, этаж 5, офис 10

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В 4.1	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление)	(0 - 9,81) м/с ²
2	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В. 2.4.3 ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п. В.4.1.1, п. В 4.2.5.	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость движения кабины	(0, 1 – 10) м/с
3	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.2.3 ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п. В.1	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0 – 10000) мм
4	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.2.3 ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п. В.1	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность	(10 – 1000) лк

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ Р 53782-2010 п.7 ГОСТ Р 53783-2010 п.7	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(5 – 95) %
6	ГОСТ Р 53782-2010 п. 7 ГОСТ Р 53783-2010 п. 7	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(0 – 50) °С
7	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.2.3 ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п. В.1	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0 – 180) °
8	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.4.5 ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п. В.3.1.4	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Напряжение	(0 – 1000) В
9	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.4.5 ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п. В.3.1.4	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление	(0 – 9,999) ГОм
10	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.4.5 ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п. В.3.1.4	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ожидаемая сила тока	(0 – 1 000) А
11	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.2.3 ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п. В.1	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличие механических опасностей	наличие/ отсутствие
12	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п.В.2.3 ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п. В.1	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
13	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.1	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации	-

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение Р, п. В.2	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	соответствует/ не соответствует
15	ГОСТ Р 53783 – 2010 п. 5.5	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Соблюдение требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	-
16	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.2.4, В.3 ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п. В.2, п. В.4	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта	-

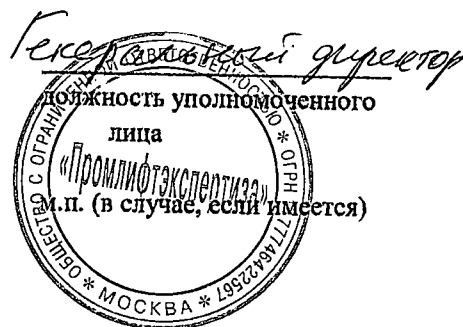


подпись уполномоченного лица

Е.Н. Дзюбенев
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Всего прошито, пронумеровано

И скреплено печатью 3 листа.

« _ » 20 _ г. М.П.



Руководитель экспертной группы,

эксперт по аккредитации

Н.Е. Филатова

Член экспертной группы,

технический эксперт

В.А. Мусёна