


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

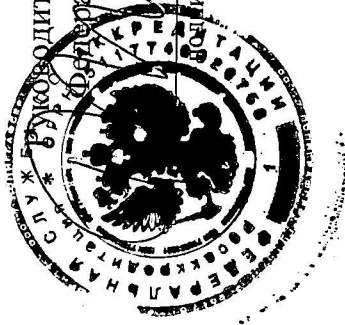

М.П.

Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

инициалы, фамилия
26 ИЮЛ 2013

Приложение
к аттестату аккредитации

№
от « » г. 20
на 4 листах, лист 1

Область аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Лифт Контроль»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 109052, Москва, Юрловский пр-д, д.14, к.2 пом. XVIII

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п.В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2., 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение(замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов	(0-9,81) м/с ² 1-1999,9 м/мин 0,01-100 м (0-180)°


на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
п.7					Относительная влажность воздуха	(5-98) %
п.7					Температура окружающей среды	(-30- 60) °C
п. В.2.3					Освещенность	10-20000лк
п. В.2.2, 4.2, 4.4					Время	(0-3600) с
п. В.2.2, 4.5					Напряжение	(0-600) В
п. В.4.5					Сопротивление	(0 -10) ГОм
п. В.4.5					Ожидаемая сила тока	(0-2000) А
п. В.2.2, 2.3.					Механические опасности	наличие/отсутствие
п. В.2.2, 2.3, 4					Состояние оборудования лифта	соответствует/не соответствует
п. В.1, 2.1					Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта	соответствует/не соответствует
п. В.4					сертификату соответствия	соответствует/не соответствует
					Испытания лифта	

на 4 листах, лист 3		7				
1	2	3	4	5	6	7
	п. В.2.4, 3				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Ускорение(замедление)	(0-9,81) м/с ²
	п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5		28.22.16.111	8428 10 200 2	Скорость	1-1999,9 м/мин
	п.В.4.1.1, 4.2.1,4.2.5		28.22.16.112	8428 10 800 0	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	0,01-100 м
	п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2				Освещенность	наличие/ отсутствие
	п. В.1				Относительная влажность воздуха	(5-98) %
	п.7				Температура окружающей среды	(-30- 60) °С
	п. В.1, 4.2.5				Величина наружных и внутренних углов	10-20000лк
	п. В.1, 3.1.2, 3.1.3				Время	(0-3600) с
	п. В.1, 3.1.4				Напряжение	(0-600) В
	п. В.3.1.4				Сопротивление	(0 -10) ГОм
	п. В.3.1.4				Ожидаемая сила тока	(0-2000) А

на 4 листах, лист 4						
1	2	3	4	5	6	7
п. В.1					Механические опасности	наличие/отсутствие
п. В.1.3					Состояние оборудования лифта	соответствует/не соответствует
п. 5.5					Требования к безопасности эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/не соответствует
п. В.2, 4					Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/не соответствует
п. В.3					Испытания лифта	соответствует/не соответствует

Генеральный директор


подпись уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

Реутский Д.В.

инициалы, фамилия уполномоченного лица

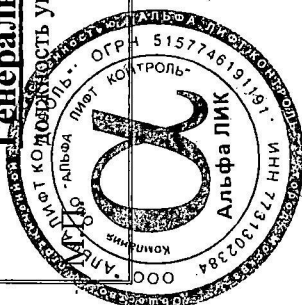

Прошито, пронумеровано

4 (четыре) листа



Эксперт по аккредитации

/Макарец В.В./

Технический эксперт

/Мудров М.А./

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]